


Isolado Morungaba

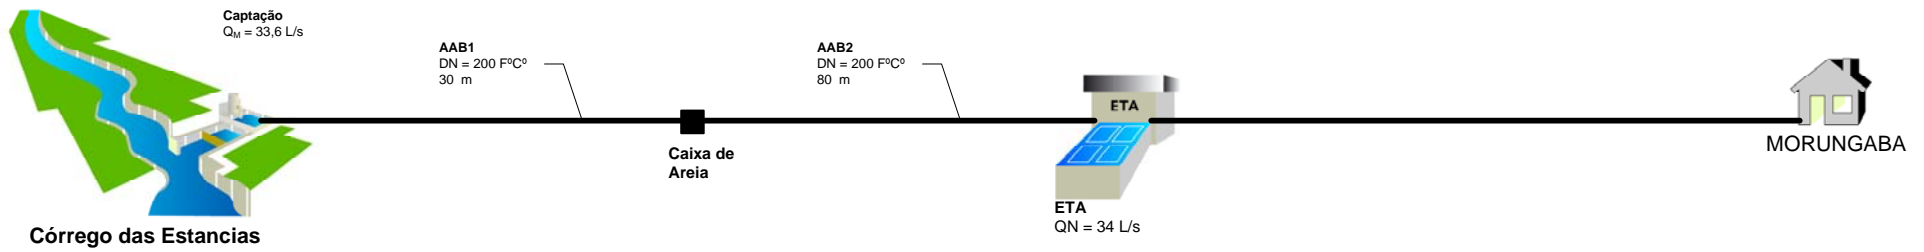

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO MORUNGABA			Nº
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Captação Fio d'Água/Tomada Direta	Bateria de n poços		Município: Morungaba Estado: SP Data: Mai/10			0000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Barragem/ Açude	Chafariz					Código
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Poço	Carro-pipa					Fonte
		Dessalinizador	Reservatório Elevado							SABESP