


Isolado Murutinga do Sul

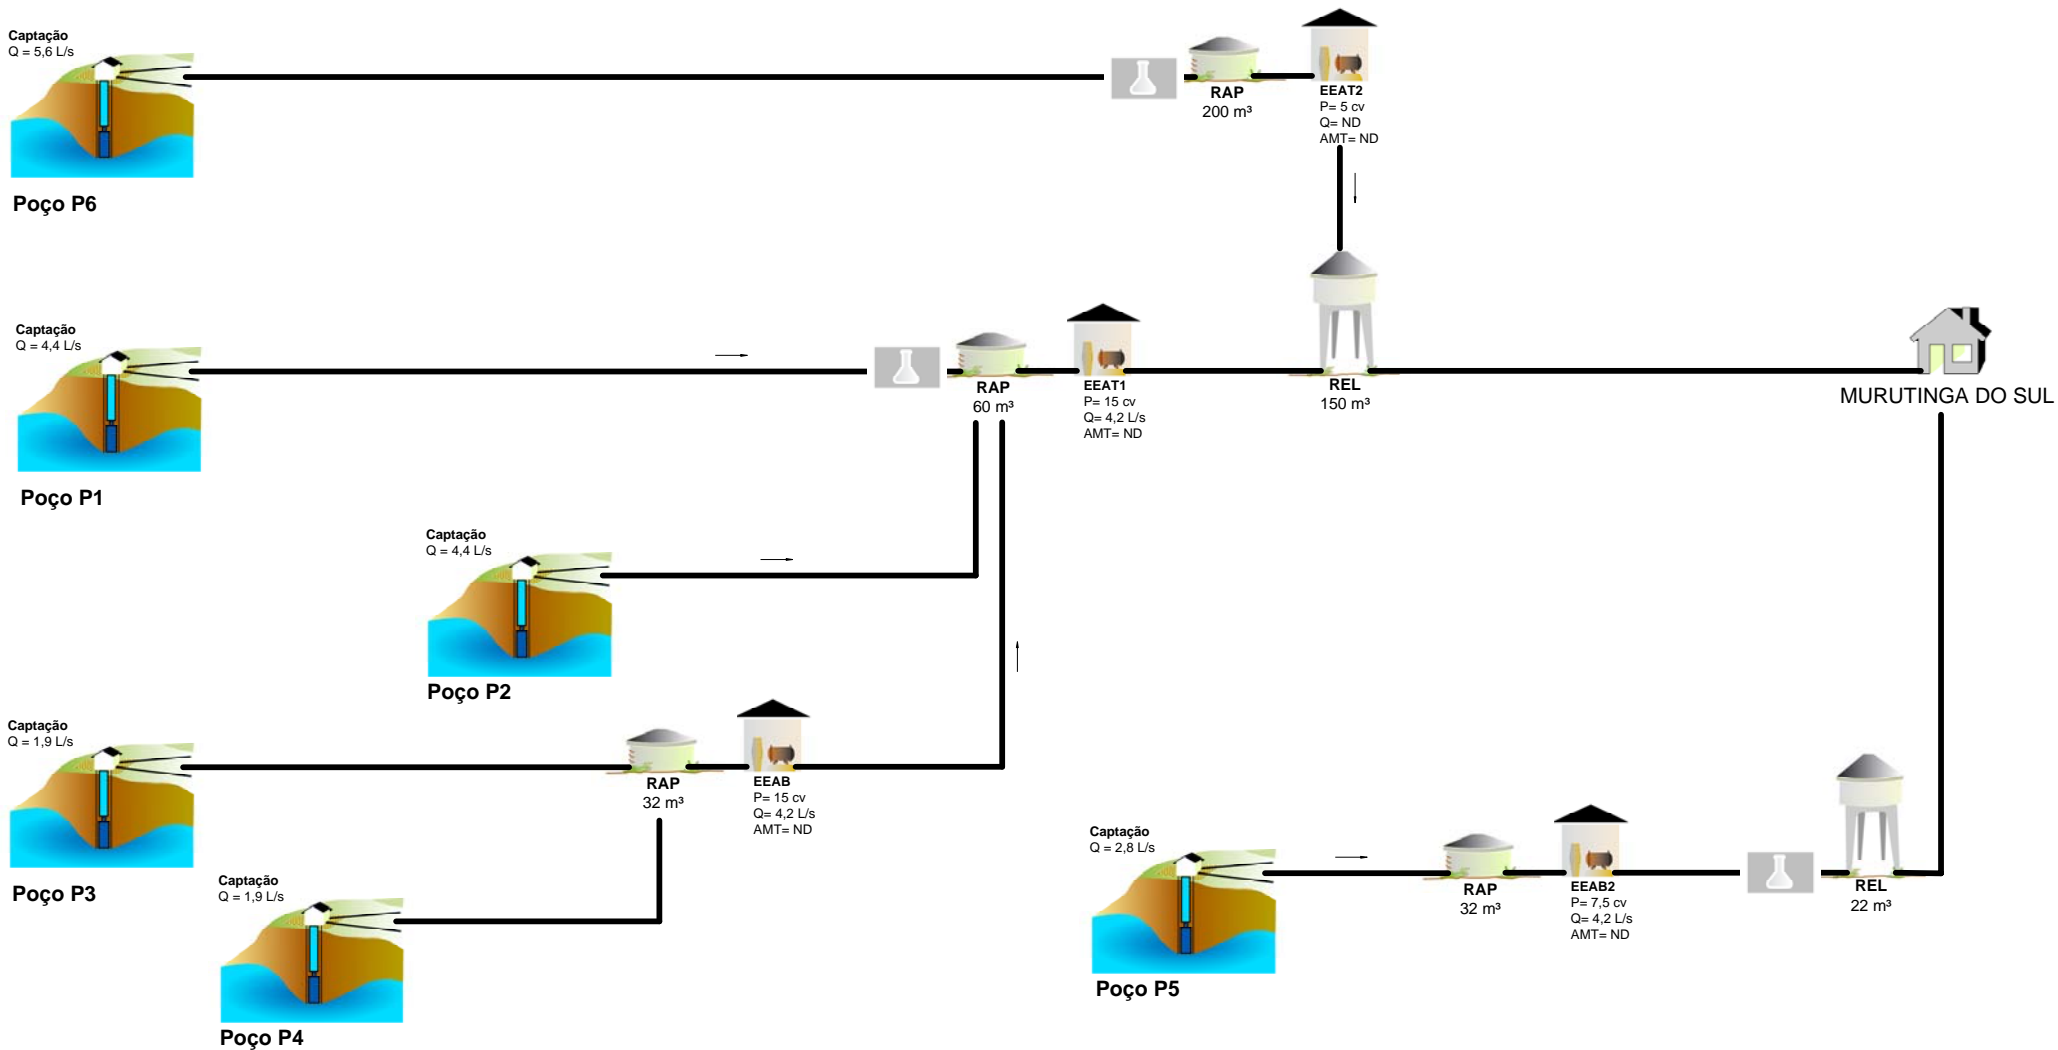

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | SISTEMA PRODUTOR | TIPOS DE CAPTAÇÃO | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO MURUTINGA DO SUL | | Nº |
|---|--|---|----------|---|--|-----------------------------|
| De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 | Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoioado Reservatório Elevado | Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa | | Município: Murutinga do Sul Estado: SP Data: Fev/10 | | 0000 Código Fonte SAE |
| | | | | | | |