


Isolado Porto Feliz

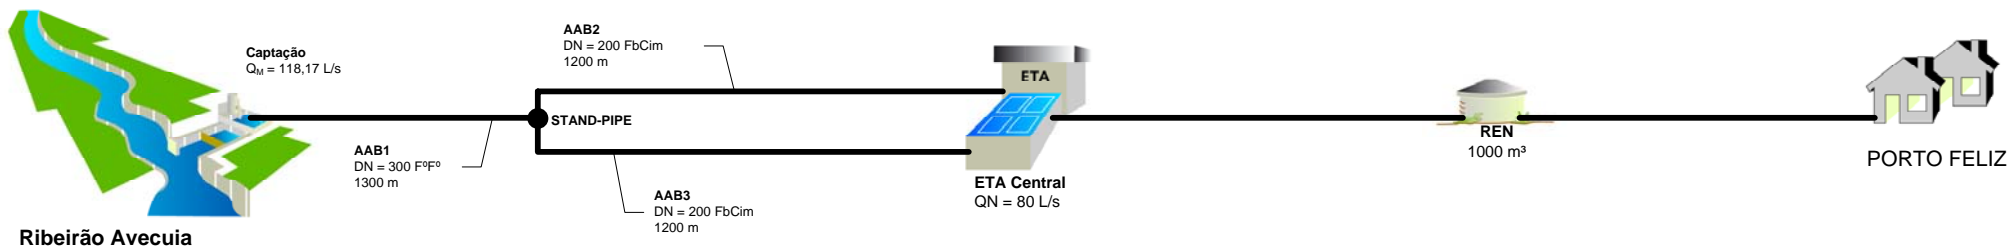

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR		TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PORTO FELIZ			Nº
Até 5.000	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Captação Fio d'Água/Tomada Direta	Bateria de n poços		Município: Porto Feliz Estado: SP Data: Fev/10			0000
De 5.000 a 50.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Barragem/ Açude	Chafariz		Consórcio			Código
Mais de 1.000.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Poço	Carro-pipa					Fonte
		Dessalinizador	Reservatório Elevado							SAAE