


## Isolado Pradópolis

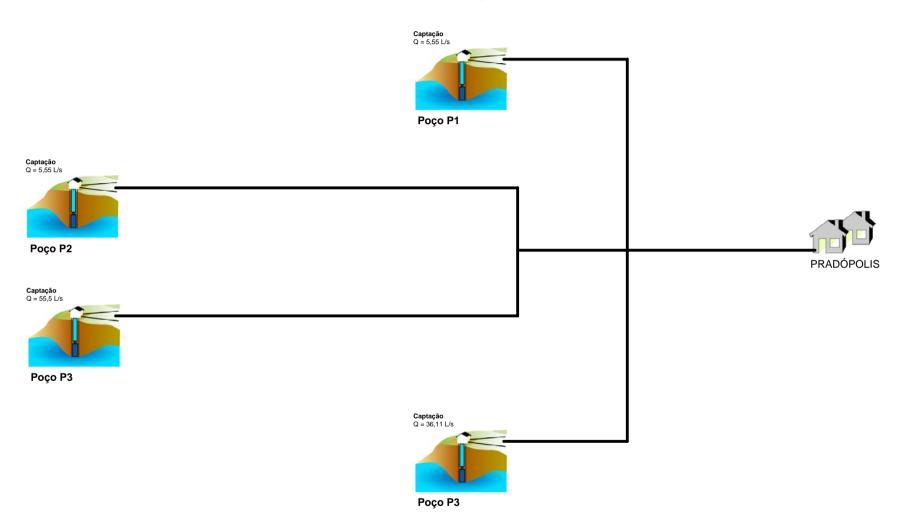

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PRADÓPOLIS	N° 0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	Adutora Tratamento	Captação Fio d'Água/ Bateria de n	OIOTEWA IOOEADO I TRADOI OEIO	N° 0000
Ballio/Distillo/Povoado	Existente Existente	Tomada Direta poços	Município: Pradópolis Estado: SP Data: Fev/10	Código
Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000	Estação de Tratamento Reservatório Projetado	Barragem/ Açude Chafariz	1.100/10	
	de Água Apoiado		Consórcio Consecuente Consórcio Cons	Fonte
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Dessalinizador Reservatório Elevado	Poço Carro-pipa	cobrape	Dep. Mun. de Agua