



Isolado Pitangueiras 1

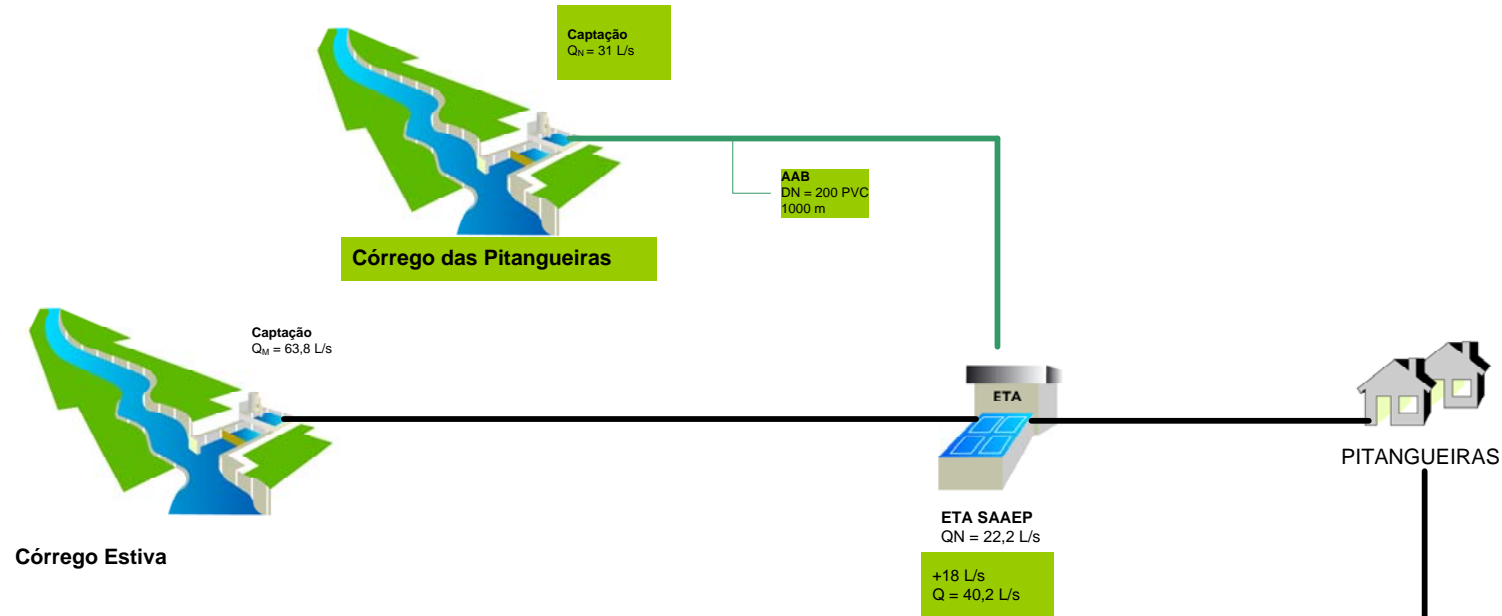

Isolado Pitangueiras 2

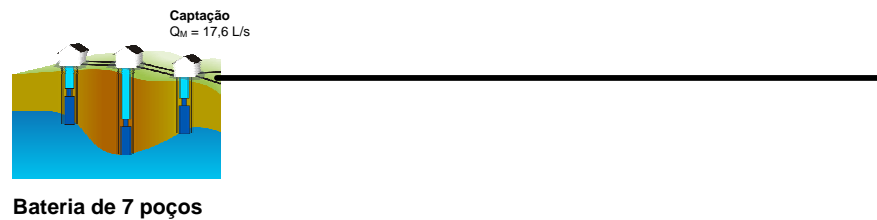

| POPULAÇÃO URBANA (hab)  | SISTEMA PRODUTOR  | TIPOS DE CAPTAÇÃO  | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO PITANGUEIRAS 1 e 2                    |  |  | Nº                    |
|---|---|--|----------|---|--|--|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bairro/Distrito/Povoado</li> <li>Até 5.000</li> <li>De 5.000 a 50.000</li> <li>De 50.000 a 250.000</li> <li>De 250.000 a 1.000.000</li> <li>Mais de 1.000.000</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adutora</li> <li>Estação Elevatória</li> <li>Estação de Tratamento de Água</li> <li>Dessalinizador</li> <li>Tratamento</li> <li>Filtros</li> <li>Reservatório Apoiado</li> <li>Reservatório Elevado</li> <li>Existente</li> <li>Projetado</li> <li>Em Obras</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Captação Fio d'Água/Tomada Direta</li> <li>Barragem/ Açude</li> <li>Poço</li> <li>Bateria de n poços</li> <li>Chafariz</li> <li>Carro-pipa</li> </ul> |          | Município: Pitangueiras    Estado: SP    Data: Fev/10 |  |  | Nº 0000               |
|   |   |  |          |   |  |  | Código<br>Fonte SAAEP |