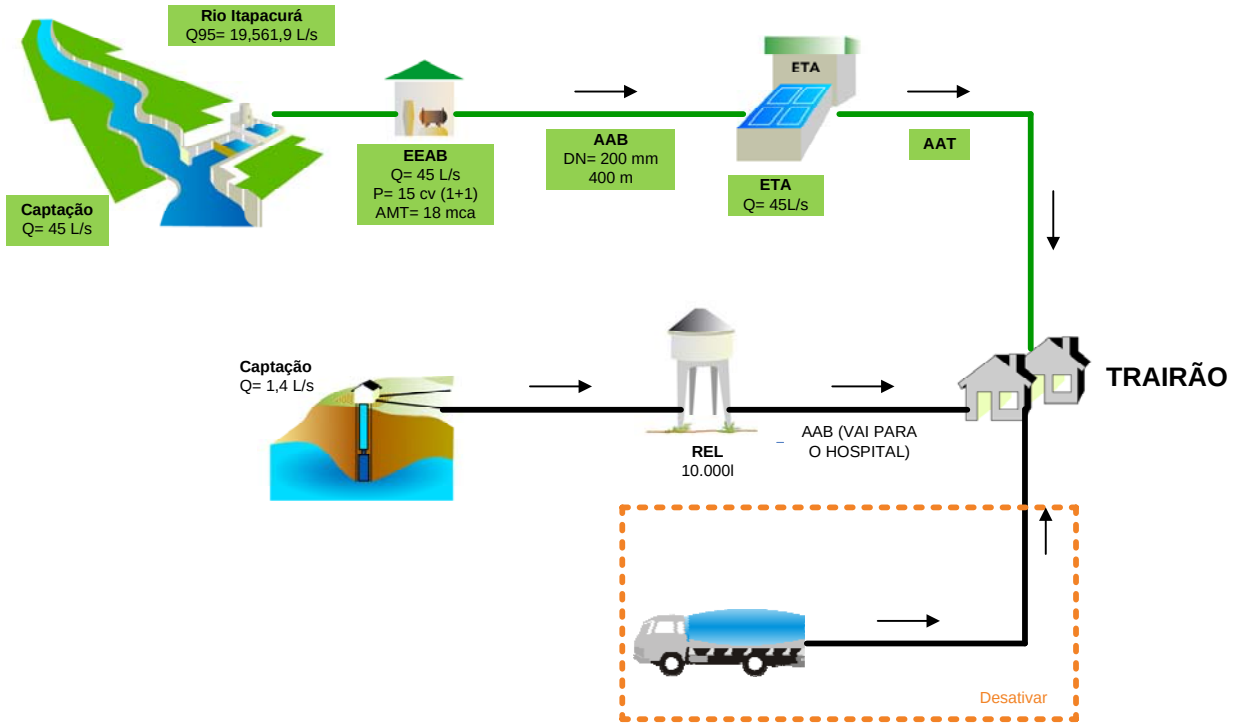

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO		
Bairro/Distrito/Povoado	Adutora	Tratamento	Existente	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Bateria de n poços		SISTEMA PROPOSTO DE TRAIRÃO	Nº 0000
Até 5.000	Estação Elevatória	Filtros	Projetado Atlas	Barragem/ Açude	Chafariz		Município: TRAIRÃO Estado: PA Data: DEZ/2010	Código
De 5.000 a 50.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Apoiado	Em Obras	Poço	Carro-pipa		Consórcio ENGECORPS cobrape	Fonte Prefeitura
De 50.000 a 250.000	Dessalinizador	Reservatório Elevado						
De 250.000 a 1.000.000								
Mais de 1.000.000								