



SITUAÇÃO




Aquífero Fraturado (P1-Dona Ione)

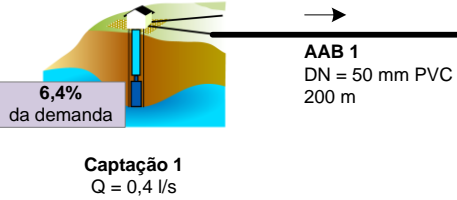


Aquífero Fraturado (P2-Poço da Praça)

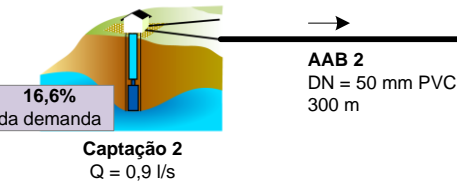



Aquífero Fraturado (P3-Poço do Engenho)

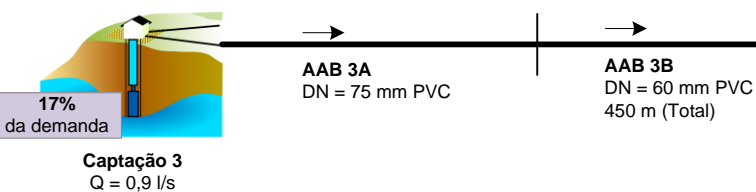

Aquífero Fraturado (P4-Poço das 3 Bicas)

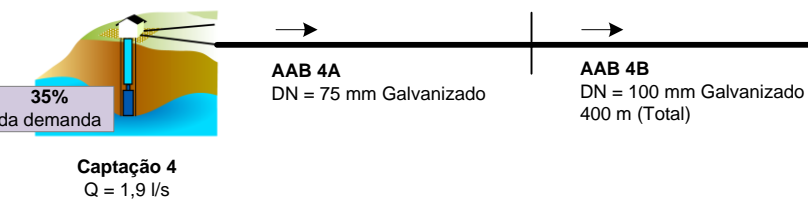

Aquífero Fraturado (P5-Zé Dorneles)

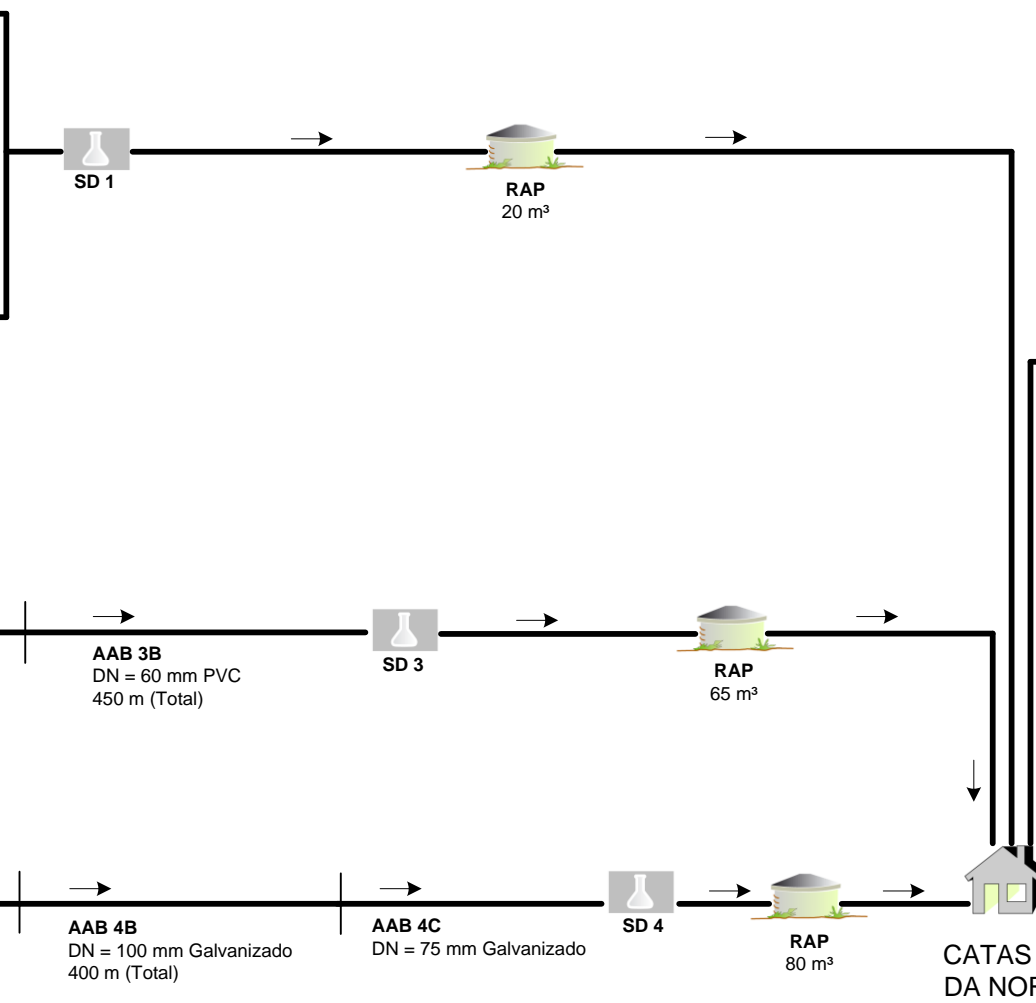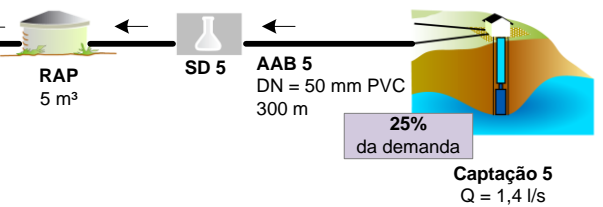

POPULAÇÃO URBANA (hab)	
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000

SISTEMA PRODUTOR		
Adutora	Filtros	Reservatório Apoiado
Estação Elevatória	Simples	Reservatório Elevado
Estação de Tratamento de Água	Desinfecção	
Existente	Emergencial	Projetado
Reserva	Alternativo	Insuficiente

TIPOS DE CAPTAÇÃO	
Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Poço
Barragem/ Açude	Bateria de n poços
Carro-pipa	

SISTEMA ISOLADO CATAS ALTAS DA NORUEGA	
Nº	0000
Município:	Catas Altas da Noruega
Estado:	MG
Data:	05/2018



Código	
Fonte	PREFEITURA