



SITUAÇÃO



Córrego das Laranjeiras $Q_{95\%} = 309,6 \text{ l/s}$

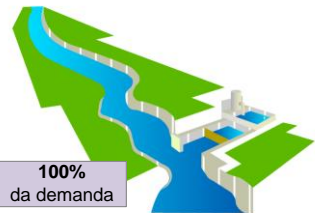

Captação 1
 $Q = 8,0 \text{ l/s}$

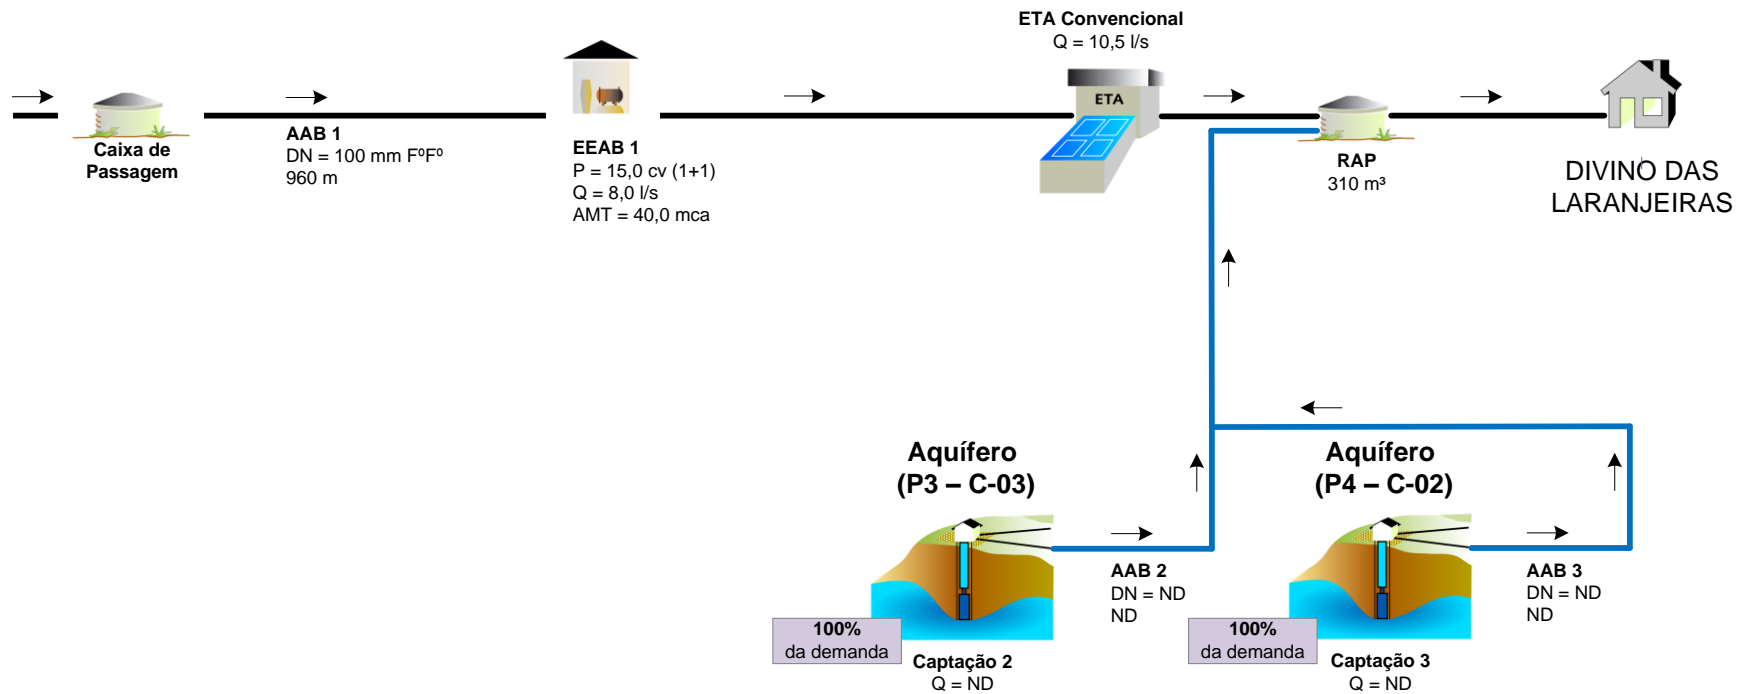

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO DIVINO DAS LARANJEIRAS	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Filtros Desinfecção Reservatório Elevado Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Poço Barragem/ Açude Bateria de n poços Carro-pipa	Nº	0000
			Município: Divino das Laranjeiras	
			Estado: MG	
			Data: 05/2018	Fonte
				COPASA