


SITUAÇÃO

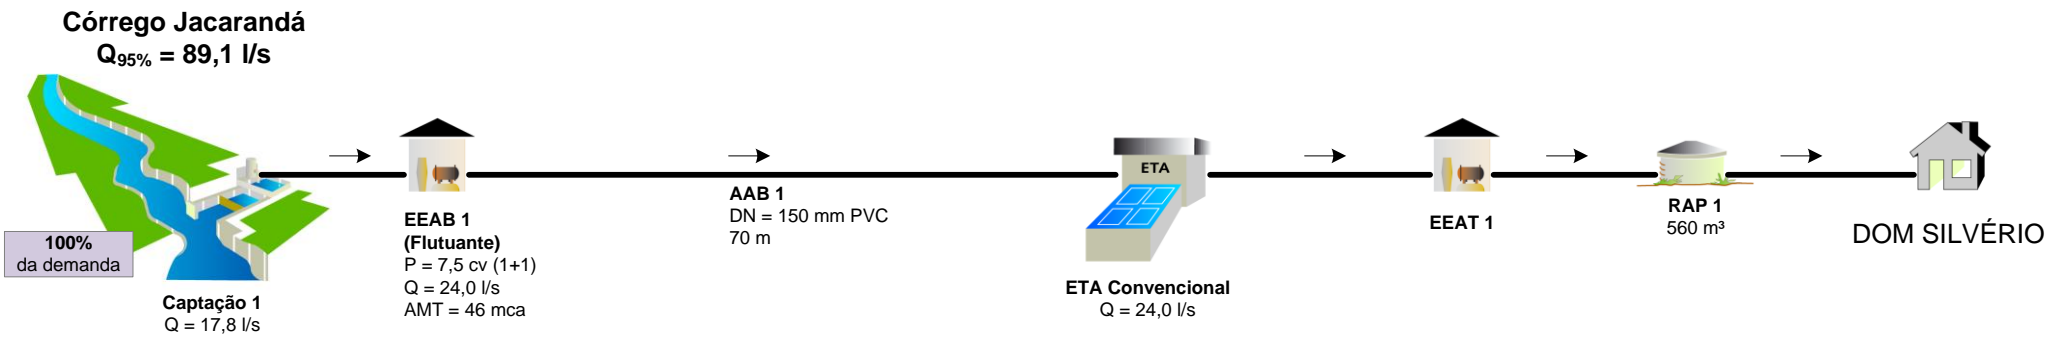

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO DOM SILVÉRIO	
Bairro/Distrito/Povoado Até 5.000 De 5.000 a 50.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Existente Reserva	Filtros Simples Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Carro-pipa Poço Bateria de n poços	Nº 0000 Código Fonte COPASA Município: Dom Silvério Estado: MG Data: 05/2018