


SITUAÇÃO



Rio Suaçuí Grande
Q_{95%} = 23.249,1 l/s

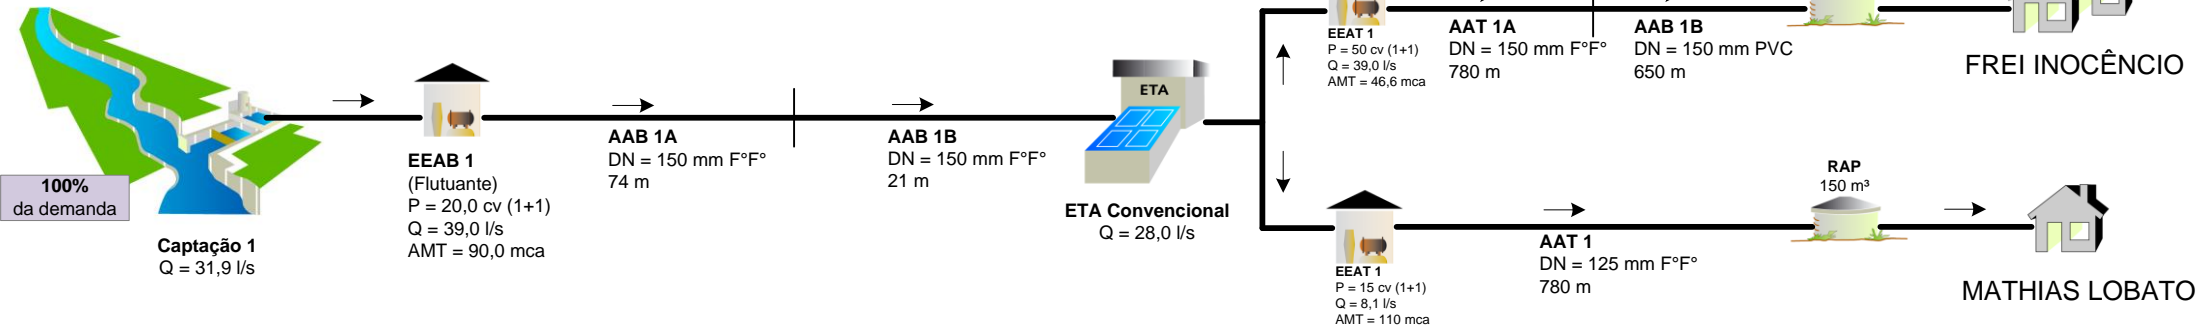

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA INTEGRADO FREI INOCÊNCIA-MATHIAS LOBATO	
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Filtros Desinfecção Reservatório Elevado Reservatório Insuficiente Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa	Nº 0000 Código Fonte COPASA	Município: Frei Inocência Estado: MG Data: 05/2018