


SITUAÇÃO



Córrego Bacía dos Pratos

$Q_{95\%} = 12,4 \text{ l/s}$

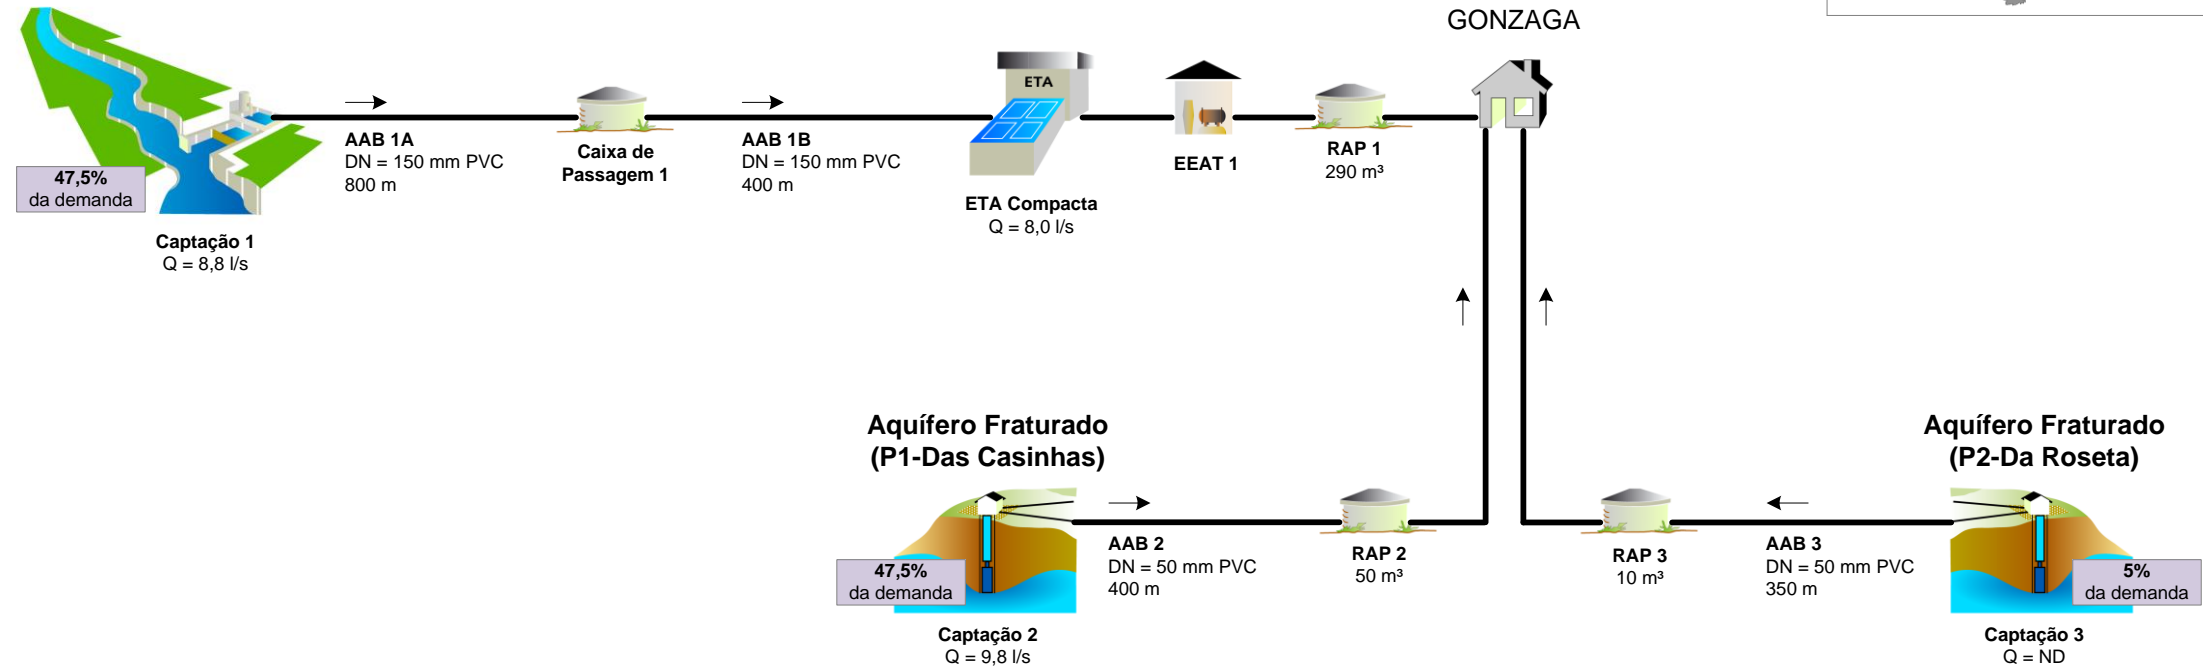

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO		SISTEMA ISOLADO GONZAGA		Nº
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Filtros	Reservatório	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Poço	Município: Gonzaga		0000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Simples	Reservatório Apoiado	Barragem/ Açude	Bateria de n poços	Estado: MG		Código
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Estação de Desinfecção	Reservatório Elevado	Carro-pipa		Data: 05/2018		Fonte
		Existente	Emergencial	Projetado			ENGE CORP Grupo TYP SA		PREFEITURA
		Reserva	Alternativo	Insuficiente					