

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA




SITUAÇÃO



Rio Doce
 $Q_{95\%} = 259.207,3 \text{ l/s}$

Rio Doce
 $Q_{95\%} = 258.116,7 \text{ l/s}$

Rio Doce
 $Q_{95\%} = 261.062,8 \text{ l/s}$

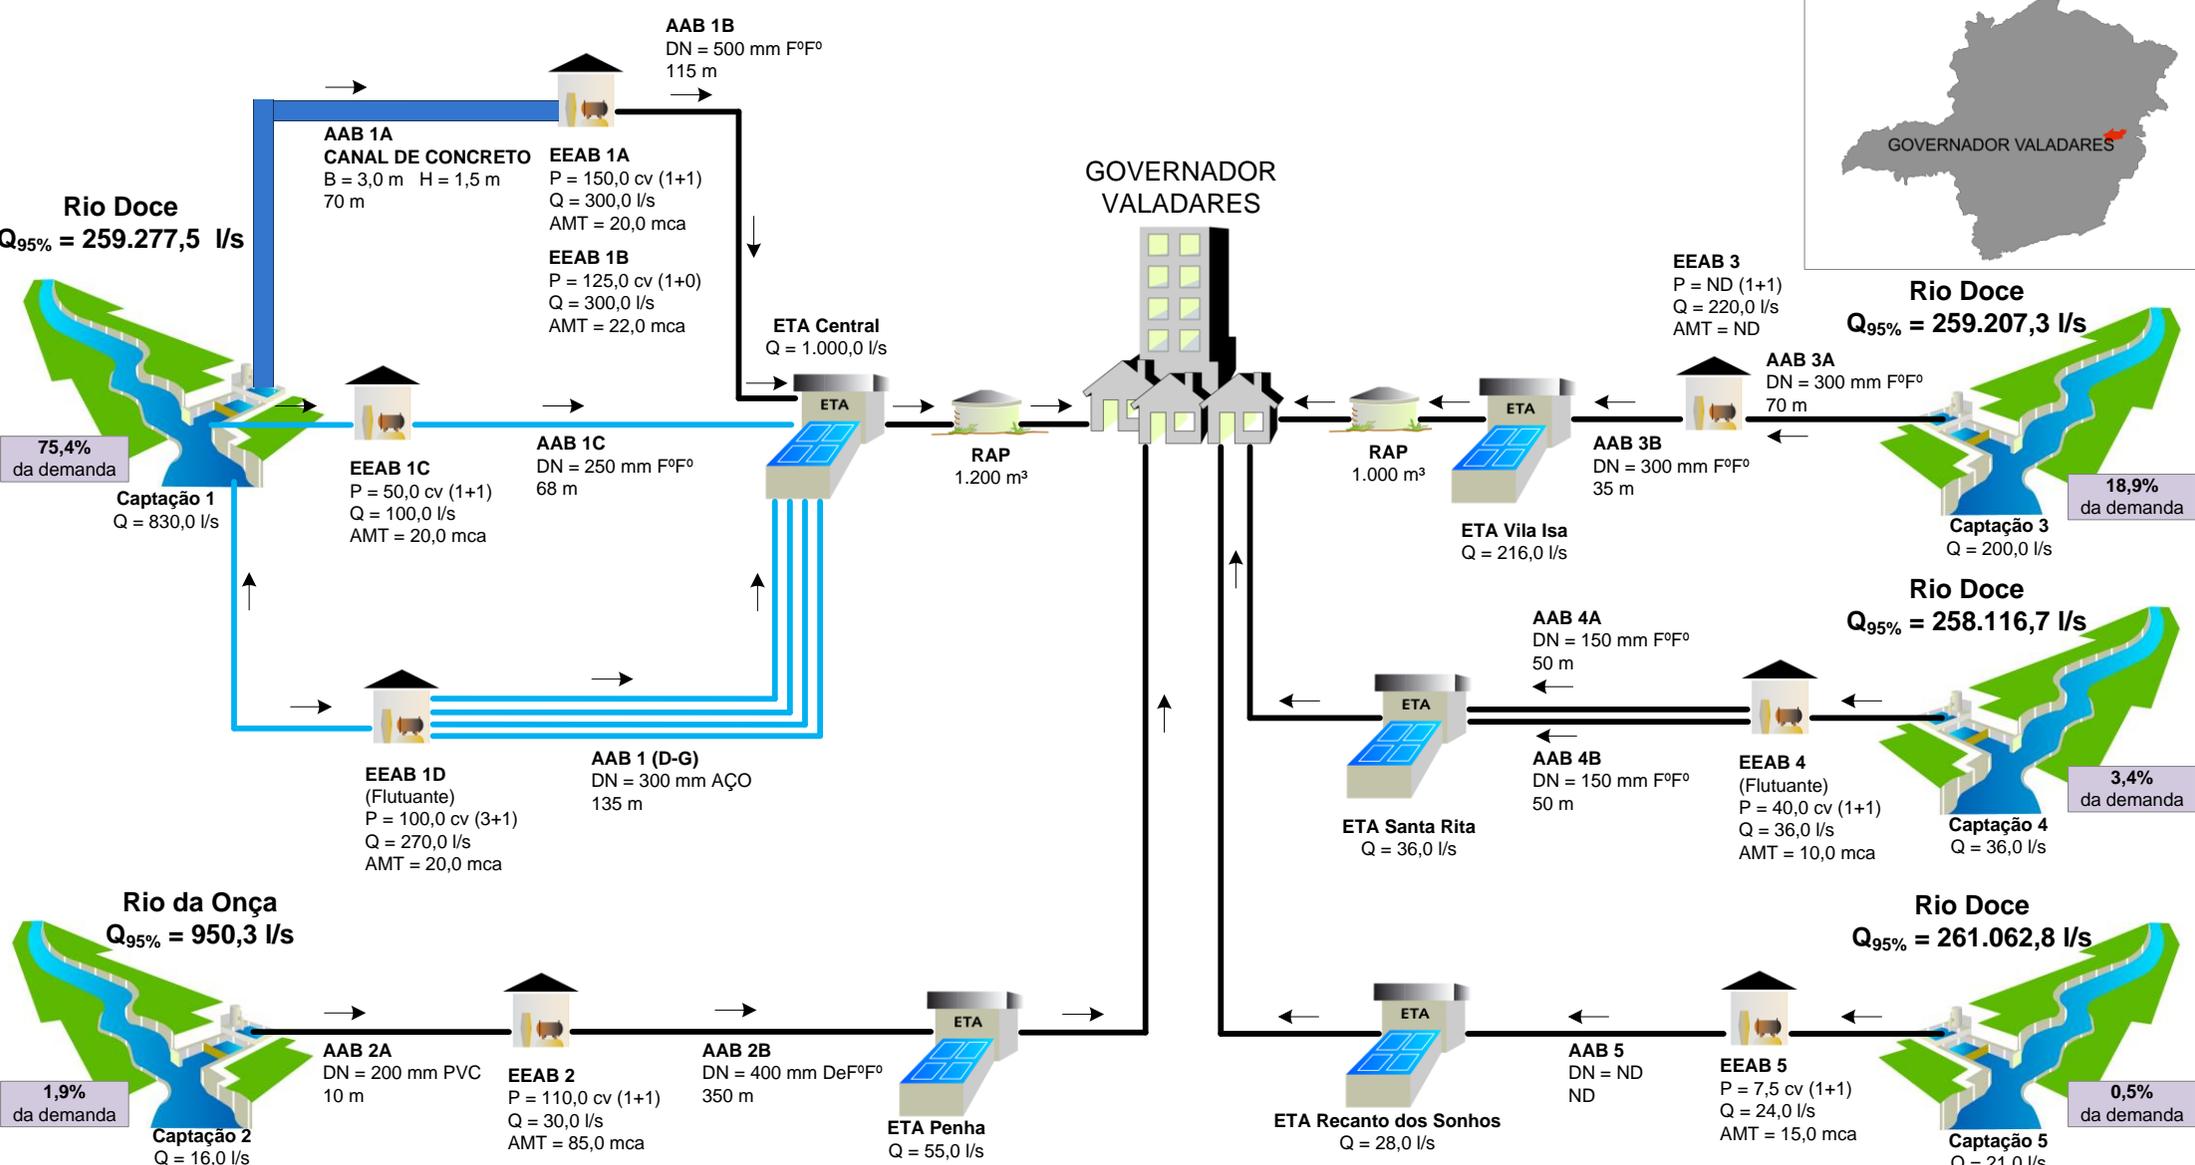

POPULAÇÃO URBANA (hab)	
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000

SISTEMA PRODUTOR		
Adutora	Filtros Simples	Reservatório Apoiado
Estação Elevatória	Estação de Tratamento de Água	Reservatório Elevado
Existente	Emergencial	Projetado
Reserva	Alternativo	Insuficiente

TIPOS DE CAPTAÇÃO	
Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Poço
Barragem/ Açude	Bateria de n poços
Carro-pipa	

SISTEMA ISOLADO GOVERNADOR VALADARES	
Nº	0000
Município:	Governador Valadares
Estado:	MG
Data:	05/2018



Código	
Fonte	SAAE