


SITUAÇÃO



Córrego Água Limpa Q_{95%} = 732,2 l/s

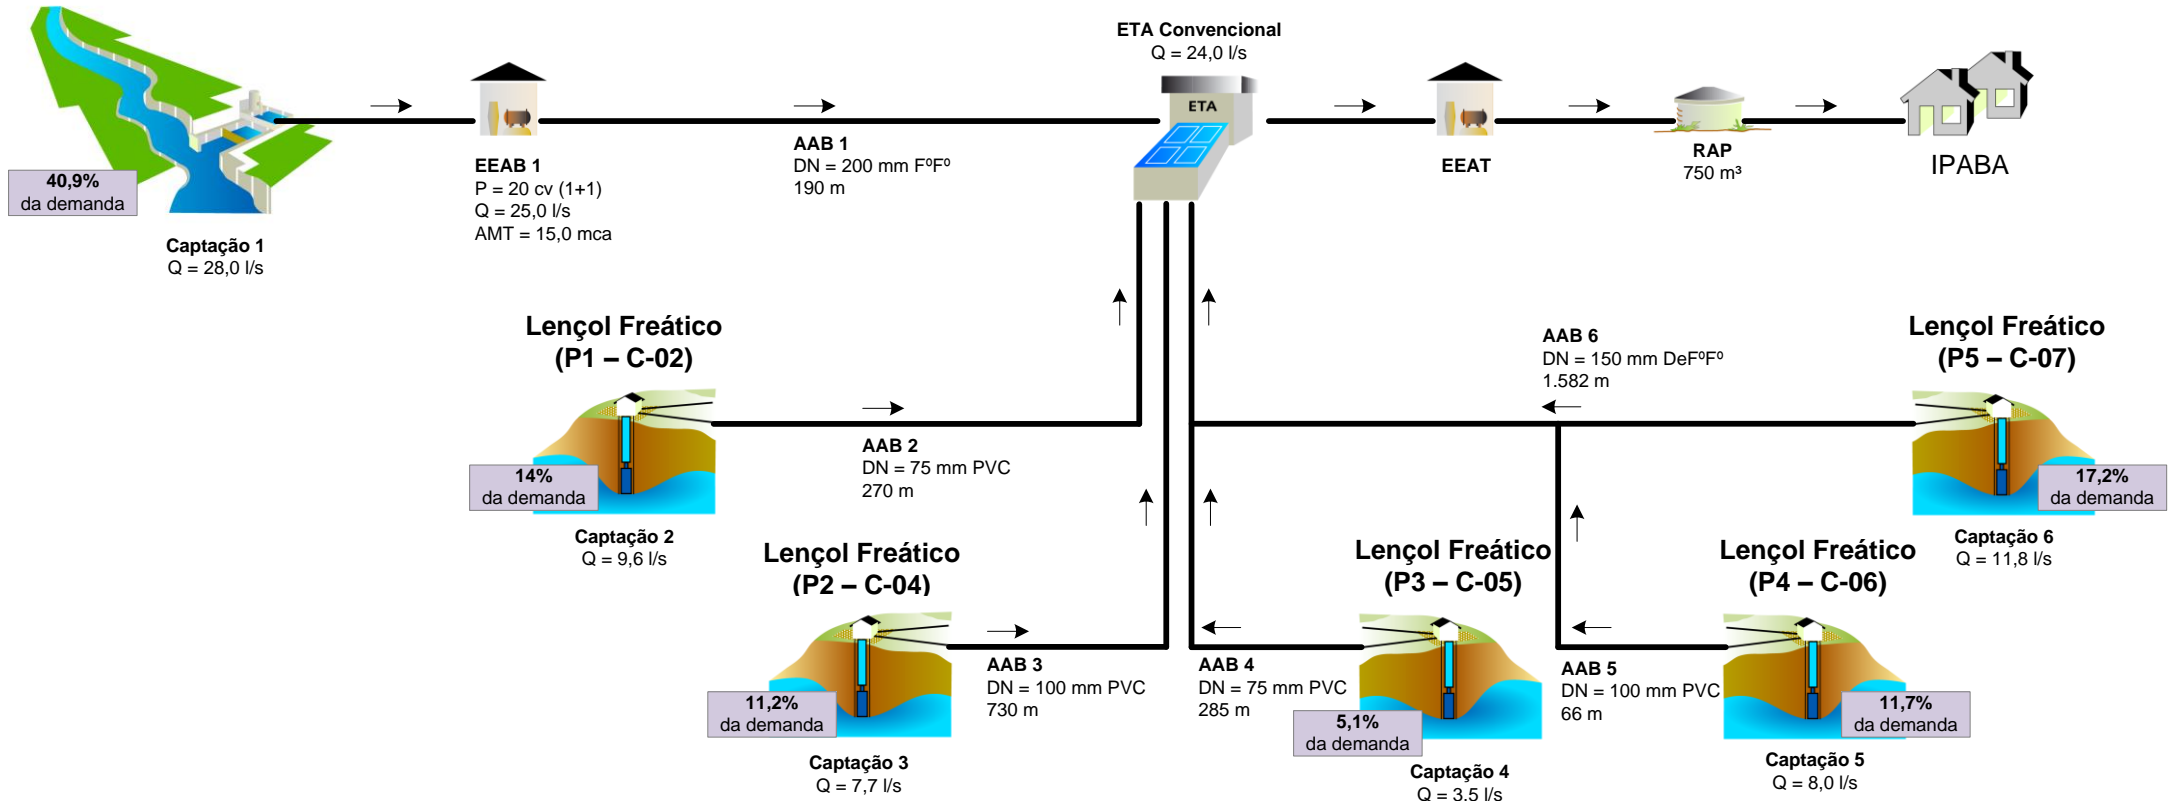

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO IPABA	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Desinfecção Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Poço Barragem/ Açude Bateria de n poços Carro-pipa	Nº 0000 Código Fonte COPASA	Município: Ipaba Estado: MG Data: 05/2018 ENGE CORPS Grupo TYPISA