


SITUAÇÃO



Bateria de 5 Poços



$\Sigma Q = 21,5 \text{ l/s}$


Córrego Pouquim

$Q_{95\%} = 197,5 \text{ l/s}$



100%
da demanda

Captação 1
 $Q = 62,0 \text{ l/s}$

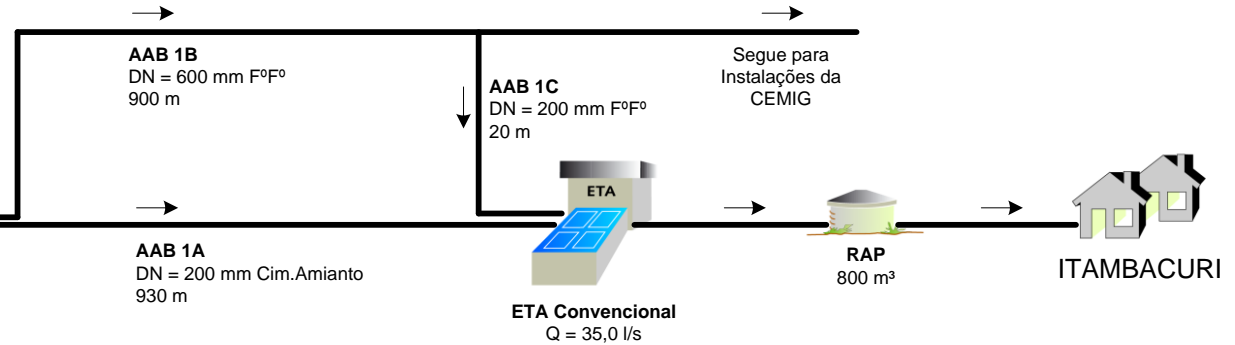

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ITAMBACURI	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Filtros Simples Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Reserva Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Carro-pipa Poço Bateria de n poços	Nº 0000 Município: Itambacuri Estado: MG Data: 05/2018	Código Fonte: PREFEITURA