


SITUAÇÃO



Aquífero Fraturado (P1 – C-02)

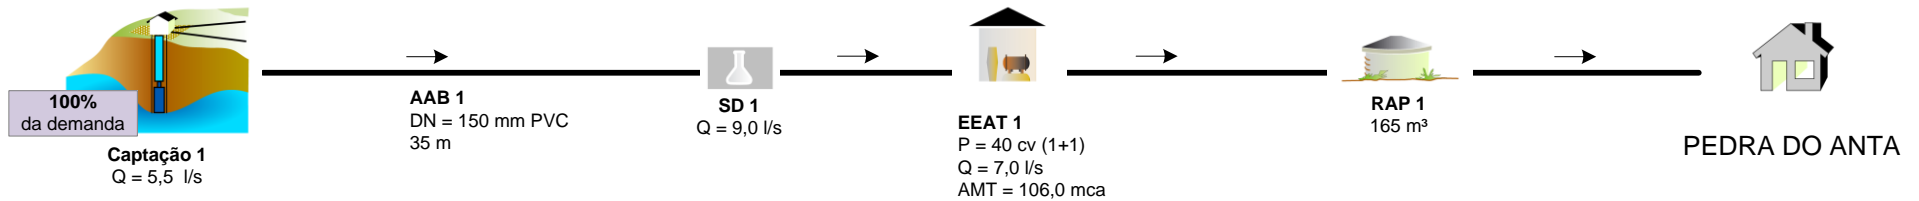

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PEDRA DO ANTA	
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Filtros Desinfecção Reservatório Elevado Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente Existente Reserva	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa	SISTEMA ISOLADO PEDRA DO ANTA Município: Pedra do Anta Estado: MG Data: 05/2018	Nº 0000 Código Fonte COPASA