


SITUAÇÃO

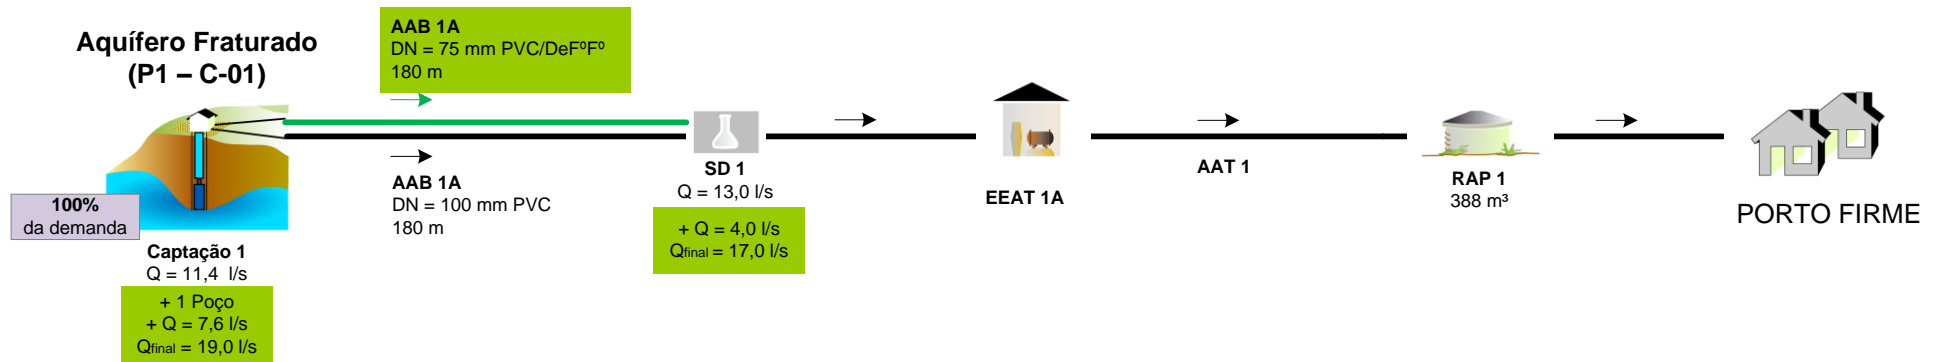

| POPULAÇÃO URBANA (hab) | SISTEMA PRODUTOR | TIPOS DE CAPTAÇÃO | SISTEMA ISOLADO PORTO FIRME | |
|--|--|---|--|--|
| De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000 | Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Filtros Simples Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Reserva Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente | Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Carro-pipa Poço Bateria de n poços | Nº 0000 Código Fonte COPASA Município: Porto Firme Estado: MG Data: 05/2018 | |