

SITUAÇÃO




Córrego do Mantimento $Q_{95\%} = 70,3 \text{ l/s}$



100%
da demanda

Captação 1
 $Q = 7,5 \text{ l/s}$

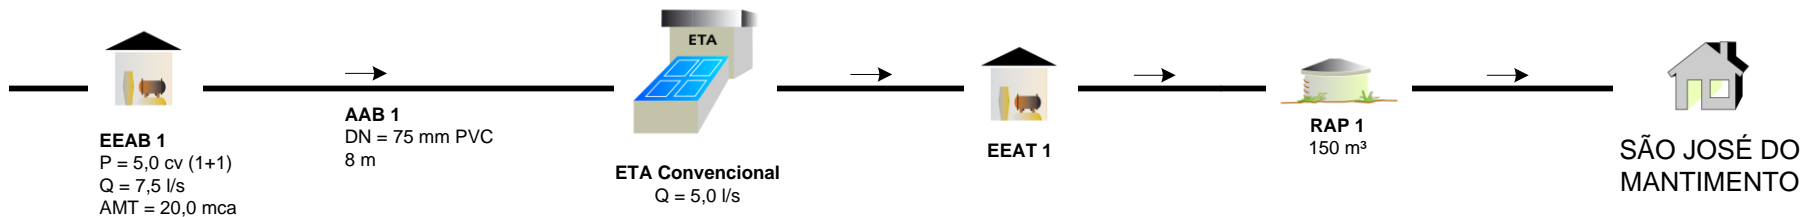

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO	
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Filtros Simples Filtros Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Reserva Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa 	<p>Nº 0000</p> <p>Município: São José do Mantimento</p> <p>Estado: MG</p> <p>Data: 05/2018</p>	<p>Código</p> <p>Fonte COPASA</p>