



SITUAÇÃO

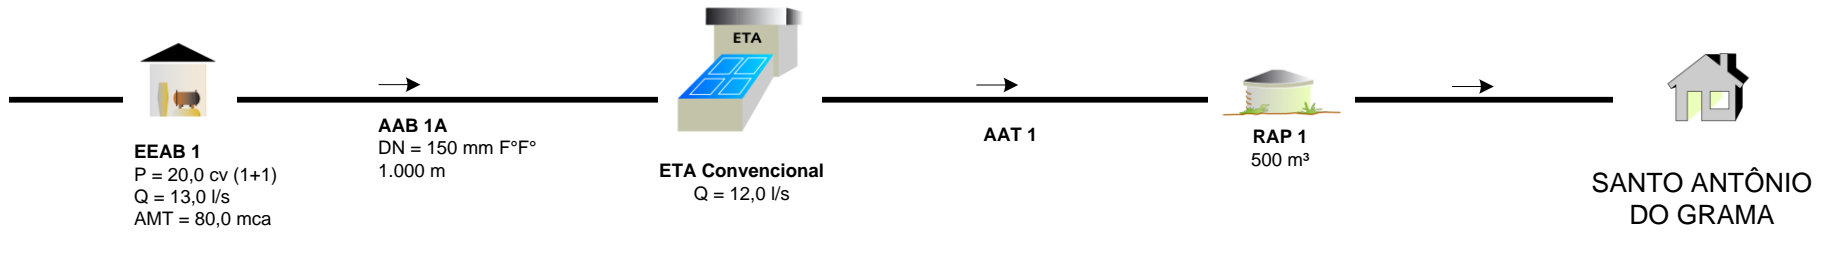

Ribeirão Santo Antônio $Q_{95\%} = 364,5 \text{ l/s}$

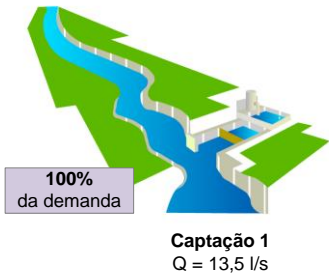

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Desinfecção Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa	Nº	0000
			Município: Santo Antônio do Grama	
			Estado: MG	
			Data: 05/2018	
			ENGE CORPS Grupo TYPESA	
				Código
				Fonte
				COPASA