


SITUAÇÃO

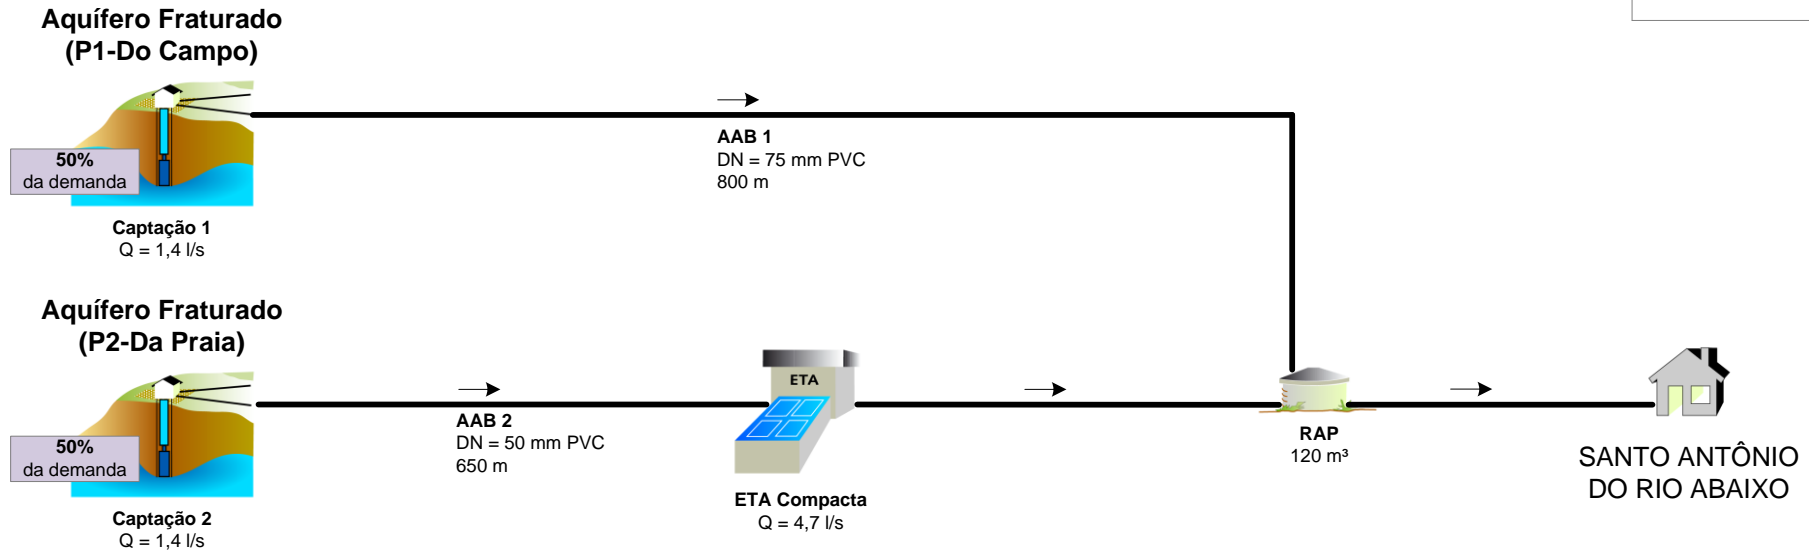

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Reserva Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Poço Barragem/ Açude Bateria de n poços Carro-pipa	Nº 0000 Código Fonte PREFEITURA	
			Município: Santo Antônio do Rio Abaixo Estado: MG Data: 05/2018	
			ENGE CORPS Grupo TYP SA	