


## SITUAÇÃO

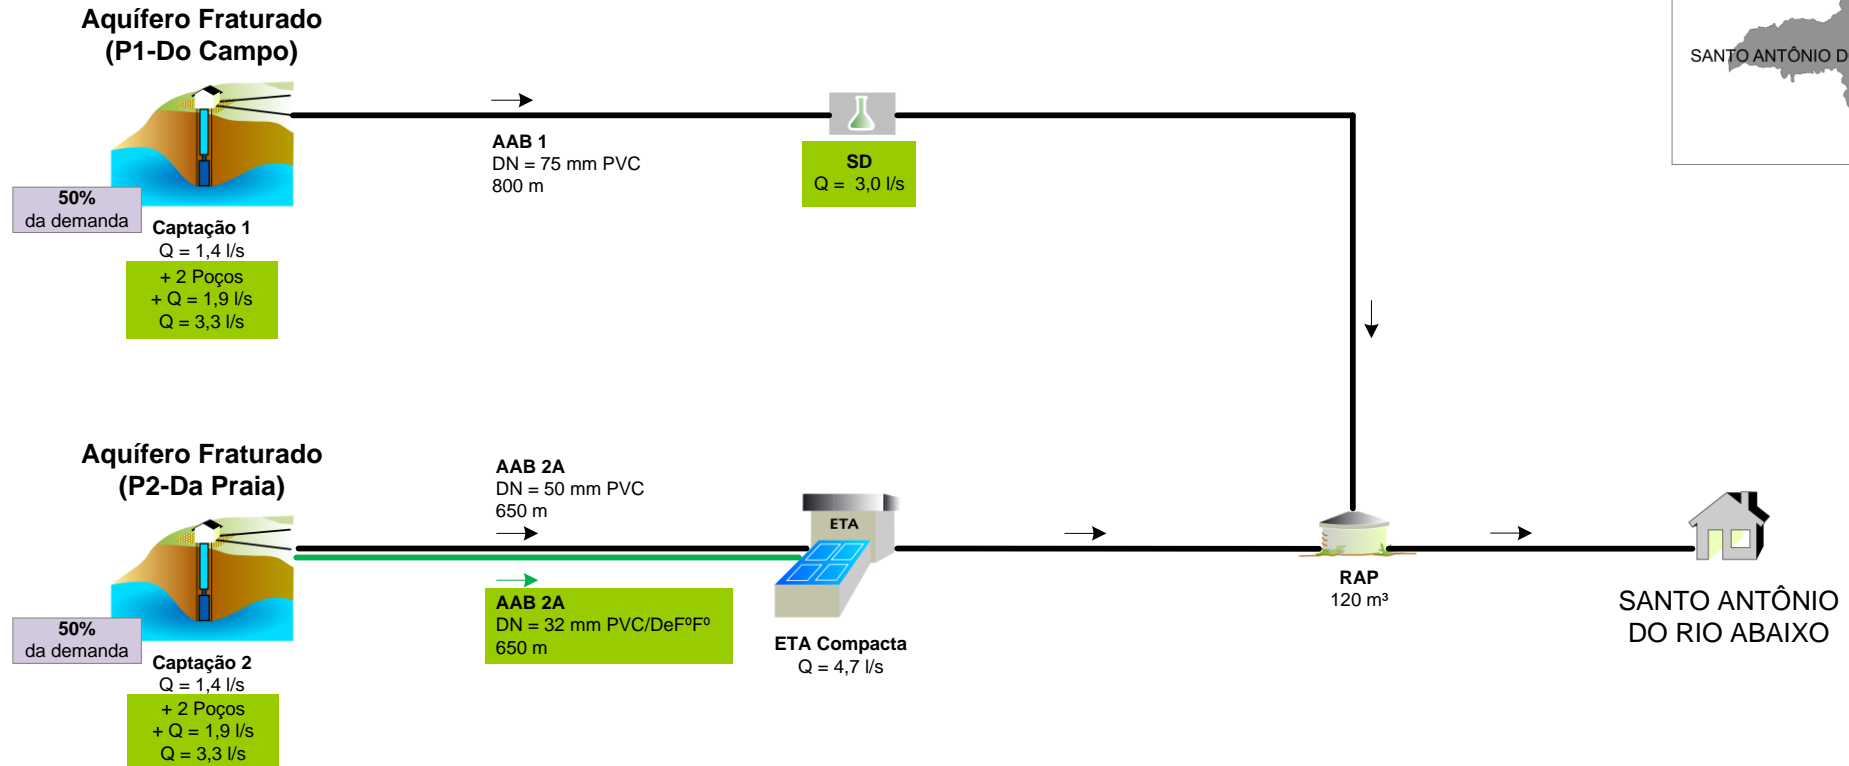

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO	
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços	Nº	0000
Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000	Filtros Simples Desinfecção Emergencial Alternativo Reservatório Elevado	Carro-pipa	Código	
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Existente Reserva Projetado Insuficiente		Município: Santo Antônio do Rio Abaixo Estado: MG Data: 05/2018	Fonte PREFEITURA