

SITUAÇÃO




Rio Caratinga
Q_{95%} = 1.034,0 l/s



100%
da demanda

Captação 1
Q = 21,7 l/s

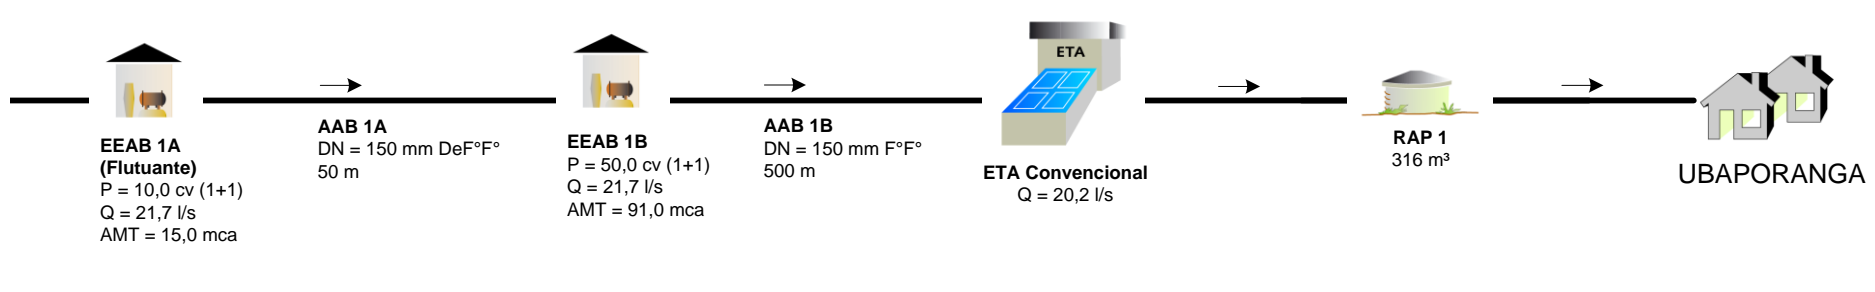

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO UBAPORANGA	
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Filtros Simples Filtros Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Reserva Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa 	<p>SISTEMA ISOLADO UBAPORANGA</p> <p>Nº 0000</p> <p>Município: Ubaporanga</p> <p>Estado: MG</p> <p>Data: 05/2018</p> <p>ENGECORPS GrupoTYPESA</p> <p>Código</p> <p>Fonte COPASA</p>	