


## SITUAÇÃO



### Ribeirão São Bartolomeu $Q_{95\%} = 44,6 \text{ l/s}$

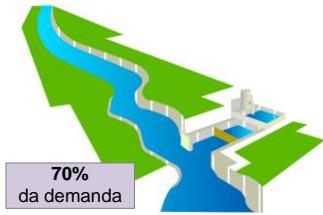


**Captação 1**  
 $Q = 100,0 \text{ l/s}$

### Rio Turvo $Q_{95\%} = 1.628,3 \text{ l/s}$



**Captação 2**  
 $Q = 150,0 \text{ l/s}$

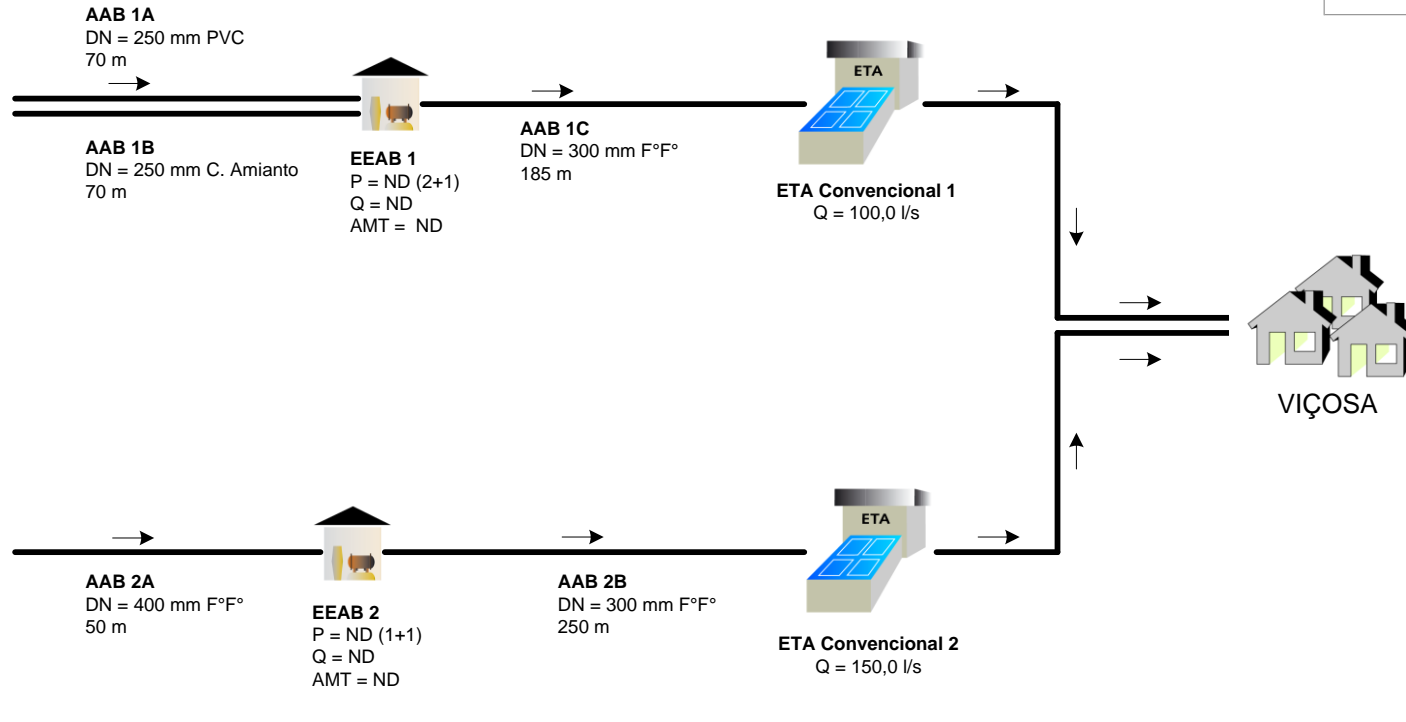

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO VIÇOSA	
Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 50.000 a 250.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Filtros Simples Filtros Desinfecção Reservatório Insuficiente Emergencial Alternativo Projetado	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Carro-pipa	Nº 0000 Código Fonte SAAE	Município: Viçosa Estado: MG Data: 05/2018 