

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Cacimbinhas

AL

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **Cacimbinhas** UF **AL** Código IBGE **2701209**

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

CASAL

Companhia de Saneamento de Alagoas

5.685

7.803

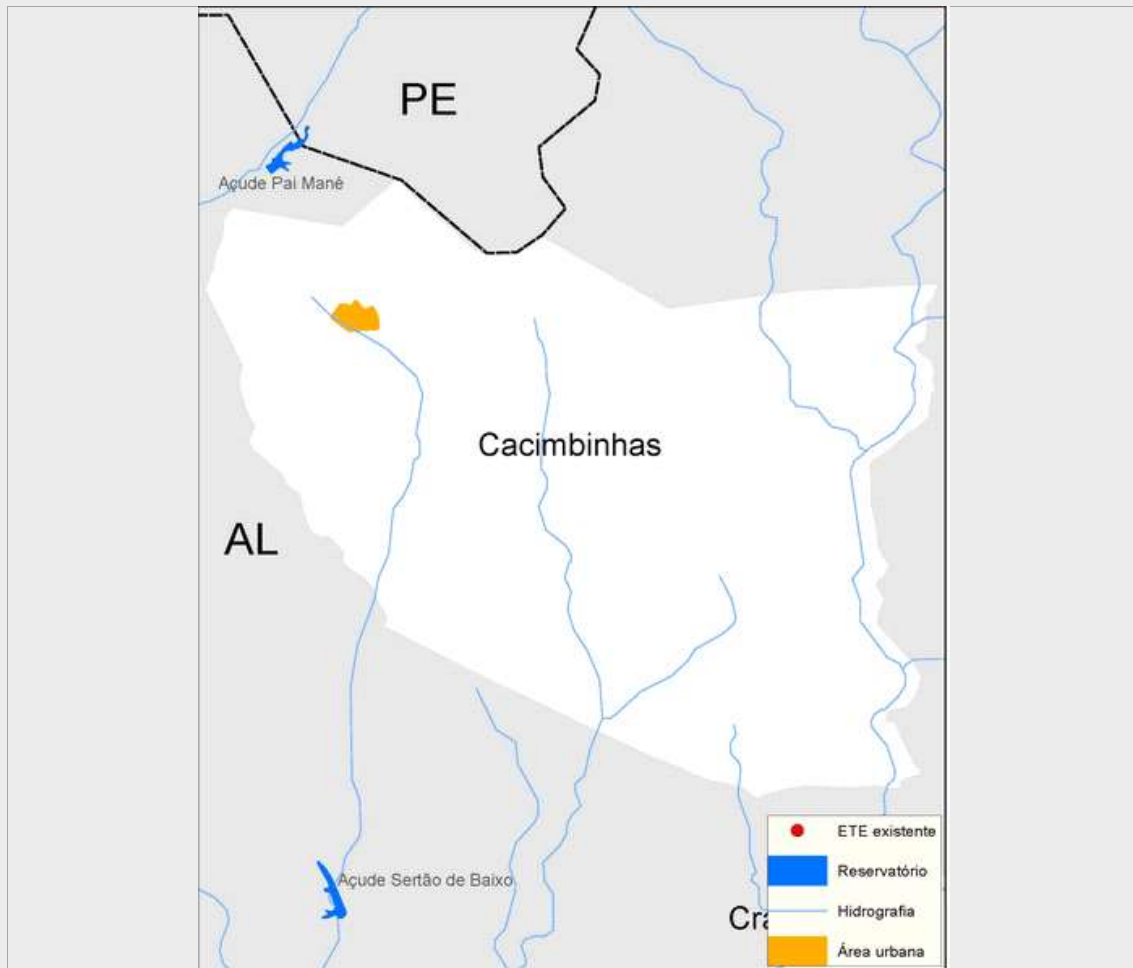

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	99,4%	6,3	305,1	305,1
Soluções individuais	0,4%	0	1,3	0,5
Com coleta e sem tratamento	0,2%	0,0	0,7	0,7
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		6,4	307,0	306,2

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	42,1	16,8	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	379,3	75,8	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 8.524.180,12	Estação de tratamento	R\$ 4.212.384,37	Total	R\$ 12.736.564,49
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CACIMBINHAS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Cacimbinhas

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CACIMBINHAS (solução estudada na modelagem)	População atendida	7.023
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Matura ^o _ú o		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	14,6	Carga afluente (Kg DBO/dia)	379,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	75,8
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Riacho do Sertão		
Vazão de referência (L/s)	0,0	Classe de enquadramento adotada	2