

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Junqueiro

AL


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Junqueiro		UF	AL	Código IBGE	2704005
População urbana		Prestador dos serviços				
Atual (2013)	Estimada (2035)	CASAL	Companhia de Saneamento de Alagoas			
8.208	11.905					

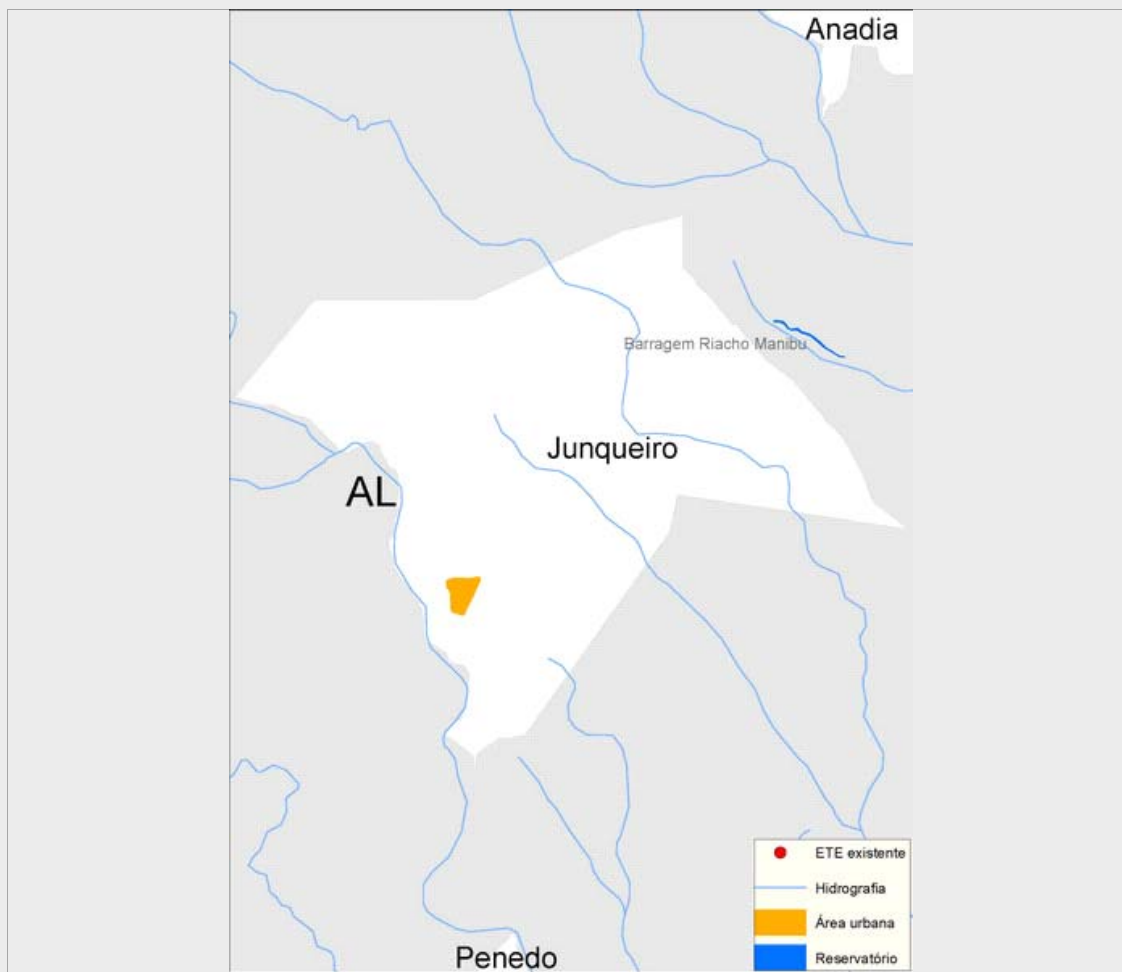

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,3%	8,4	435,7	435,7
Soluções individuais	1,3%	0,1	5,9	2,4
Com coleta e sem tratamento	0,4%	0,0	1,6	1,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		8,5	443,2	439,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	64,3	25,7	10,0%	Outras soluções (revisão da classe do rio, corpo receptor alternativo, reuso, etc.)	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	578,6	115,7	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 12.991.758,67	Estação de tratamento	R\$ 2.373.527,96	Total	R\$ 15.365.286,64
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE JUNQUEIRO (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Junqueiro

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE JUNQUEIRO (solução estudada na modelagem) População atendida 10.715

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 22,3 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 578,6 Carga lançada (Kg DBO/dia) 115,7

Características do corpo receptor

Nome Riacho Piauí

Vazão de referência (L/s) 165,1 Classe de enquadramento adotada 2