

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Malhada de Pedras

BA

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Malhada de Pedras UF BA Código IBGE 2920304

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	EMBASA	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
3.415	5.105		

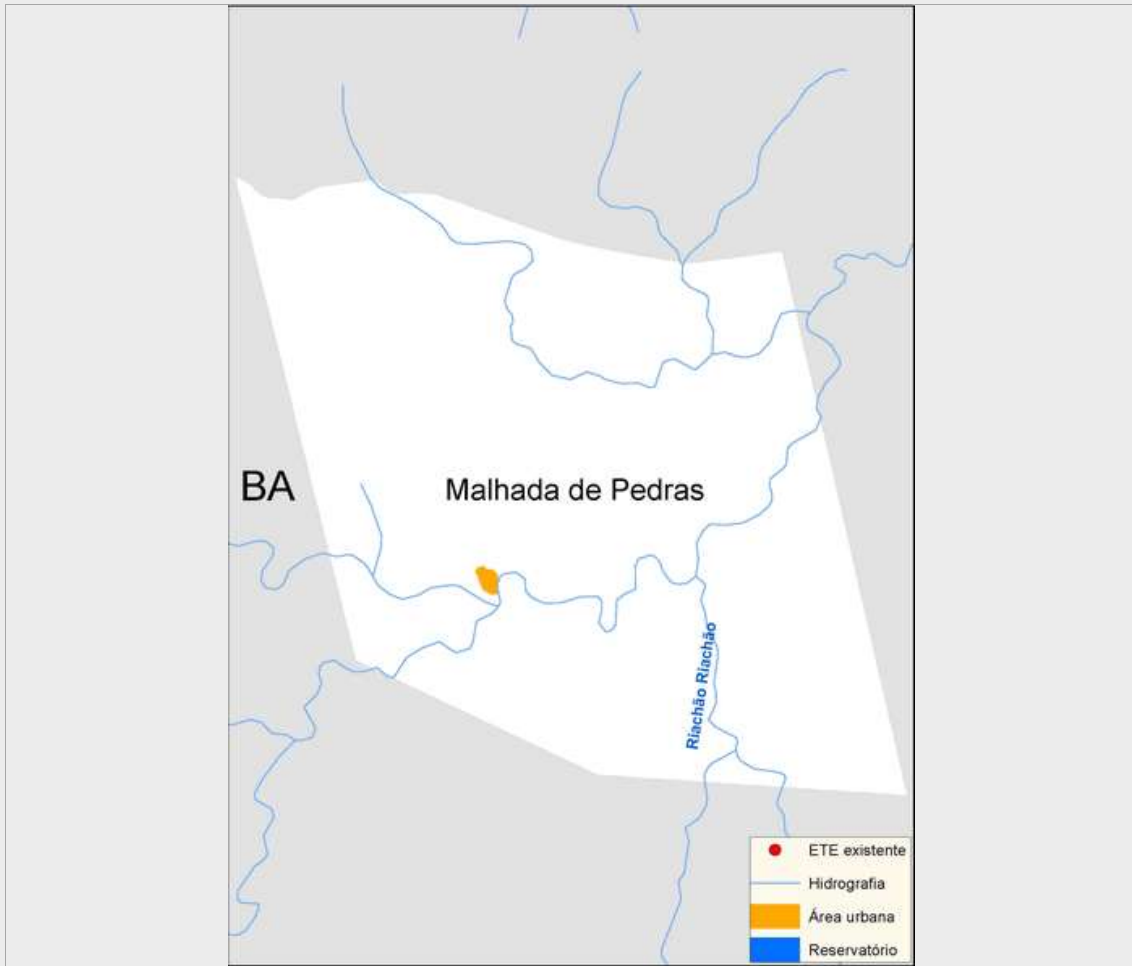

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	75,1%	2,4	138,5	138,5
Soluções individuais	1,3%	0	2,3	0,9
Com coleta e sem tratamento	23,7%	0,7	43,6	43,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		3,1	184,4	183,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	27,6	11,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	248,1	49,6	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 6.073.425,39	Estação de tratamento	R\$ 762.643,87	Total	R\$ 6.836.069,27
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MALHADA DE PEDRAS (solução estudada na modela

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Malhada de Pedras

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE MALHADA DE PEDRAS (solução estudada na modelagem)	População atendida	4.595
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	9,6	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	248,1	Carga lançada (Kg DBO/dia)	49,6
-----------------------	-----	------------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio do Antônio		
Vazão de referência (L/s)	516,4	Classe de enquadramento adotada	2