

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Ourolândia

BA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Ourolândia		UF	BA	Código IBGE	2923357
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	EMBASA	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.			
6.796	10.825					

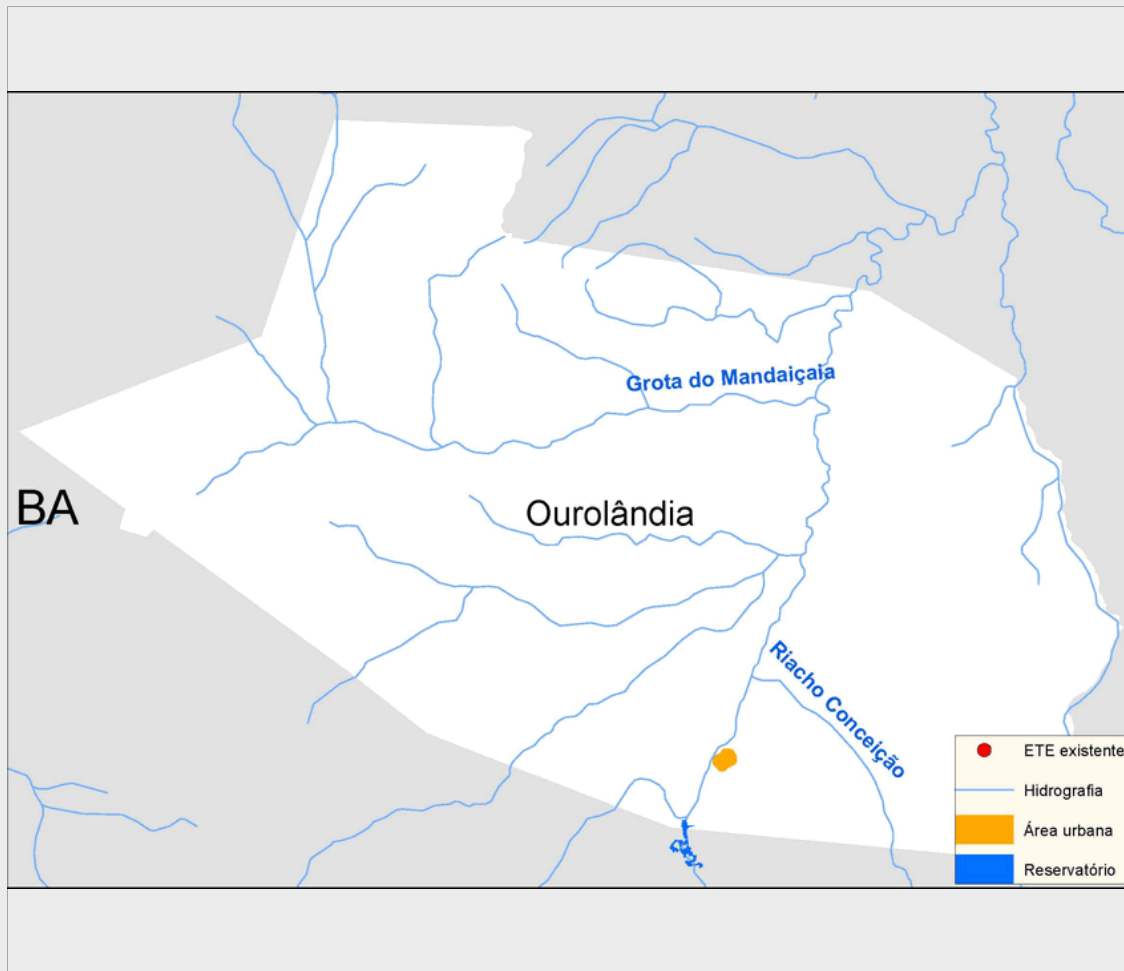

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	94,6%	5,1	347,2	347,2
Soluções individuais	4,8%	0,3	17,7	7,1
Com coleta e sem tratamento	0,6%	0,0	2,1	2,1
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		5,4	367,0	356,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	58,5	23,4	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	526,1	17,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 11.798.943,89	Estação de tratamento	R\$ 9.667.290,41	Total	R\$ 21.466.234,30
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE OUROLÂNDIA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Ourolândia

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE OUROLÂNDIA (solução estudada na modelagem) População atendida 9.743

Processo de referência Lodos Ativados + físico-químico

Eficiência adotada 96,7% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s) 20,3 Carga afluente (Kg DBO/dia) 526,1 Carga lançada (Kg DBO/dia) 17,4

Características do corpo receptor

Nome Vereda da Tábua ou Rio Salitre

Vazão de referência (L/s) 5,4 Classe de enquadramento adotada 2