

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Sanclerlândia

GO


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Sanclerlândia		UF	GO	Código IBGE	5219001
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Sanclerlândia			
6.242	6.738					

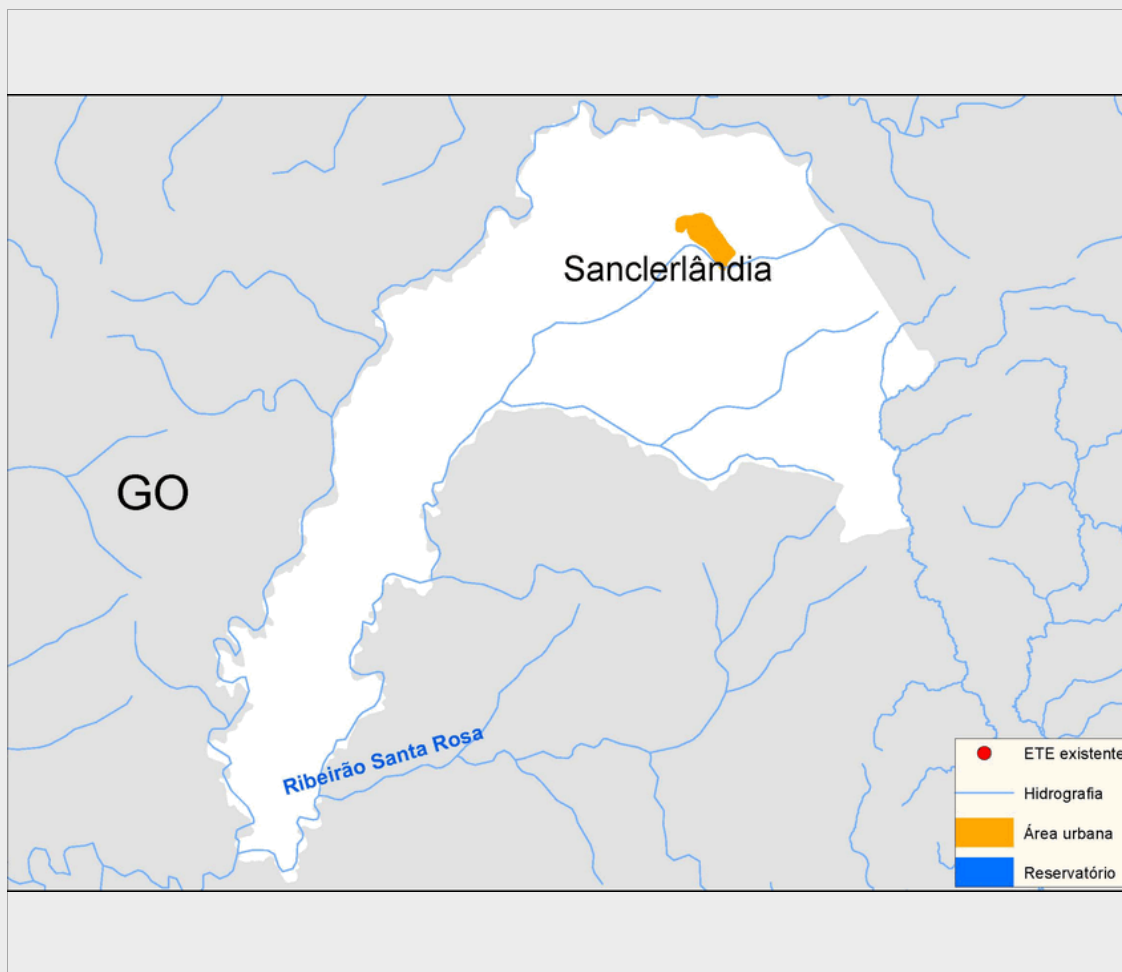

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	89,2%	8,9	300,7	300,7
Soluções individuais	5,5%	0,5	18,6	7,4
Com coleta e sem tratamento	5,3%	0,5	17,8	17,8
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		10,0	337,1	325,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluyente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	36,4	14,6	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	327,5	131,0	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 6.996.536,46	Estação de tratamento	R\$ 1.805.864,15	Total	R\$ 8.802.400,61
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SANCLERLÂNDIA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Sanclerlândia

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SANCLERLÂNDIA (solução estudada na modelagem)	População atendida	6.064
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	12,6	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	327,5	Carga lançada (Kg DBO/dia)	131,0
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Fartura		
Vazão de referência (L/s)	1.207,2	Classe de enquadramento adotada	2