

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Lima Campos

MA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Lima Campos		UF	MA	Código IBGE	2106003
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Lima Campos			
6.886	8.436					

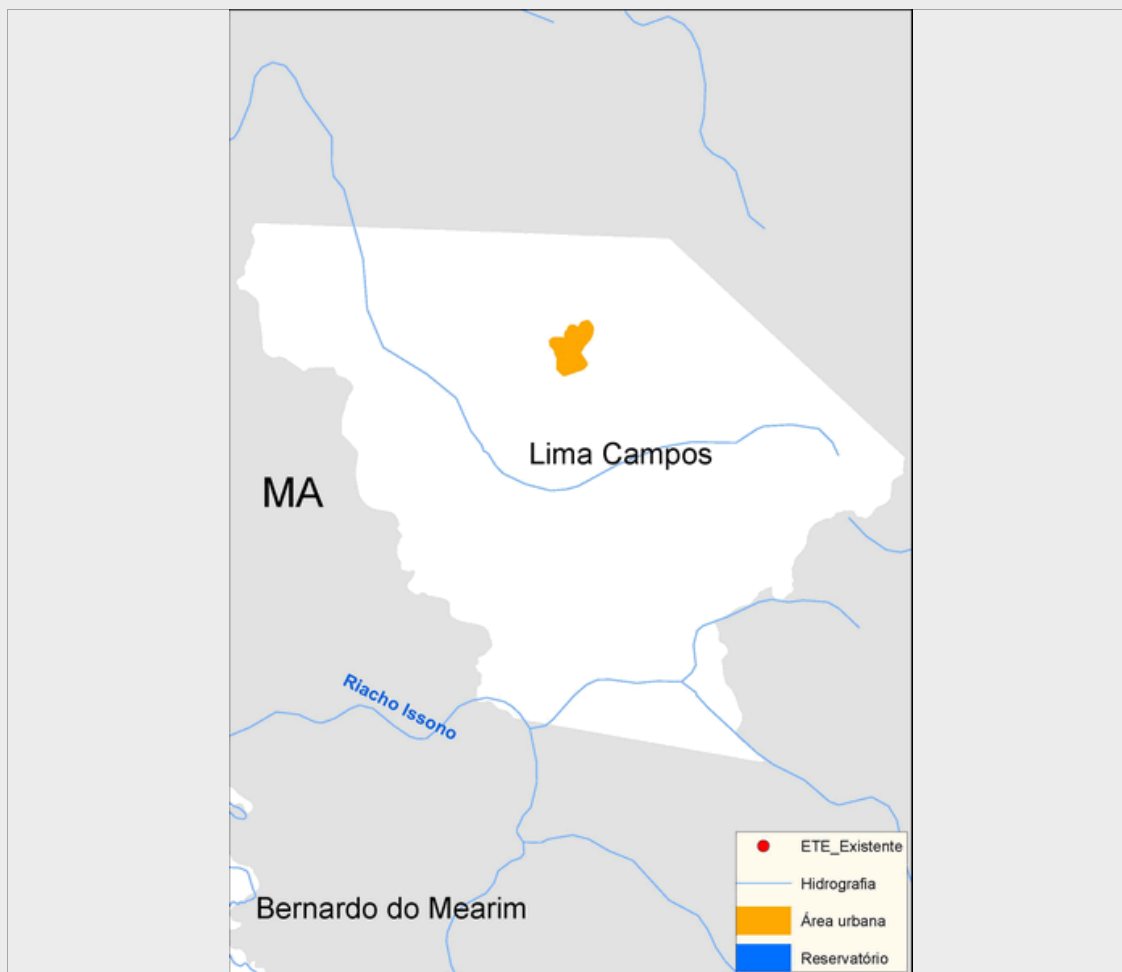

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	85,7%	7,3	318,7	318,7
Soluções individuais	1,6%	0,1	5,8	2,3
Com coleta e sem tratamento	12,7%	1,1	47,3	47,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		8,6	371,8	368,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	45,6	18,2	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	410,0	41,0	90,0%			Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 8.167.876,49	Estação de tratamento	R\$ 2.338.592,36	Total	R\$ 10.506.468,85
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE LIMA CAMPOS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Lima Campos

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE LIMA CAMPOS (solução estudada na modelagem)	População atendida	7.592
Processo de referência	Reator anaeróbio + Filtro Biológico Percolador + Decantadores Secundários		
Eficiência adotada	90,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	15,8	Carga afluente (Kg DBO/dia)	410,0	Carga lançada (Kg DBO/dia)	41,0
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Igarapé Bom Jesus e Rio Insono		
Vazão de referência (L/s)	159,8	Classe de enquadramento adotada	2