

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Alto Jequitibá

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Alto Jequitibá		UF	MG	Código IBGE	3153509
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá			
4.412	5.160					

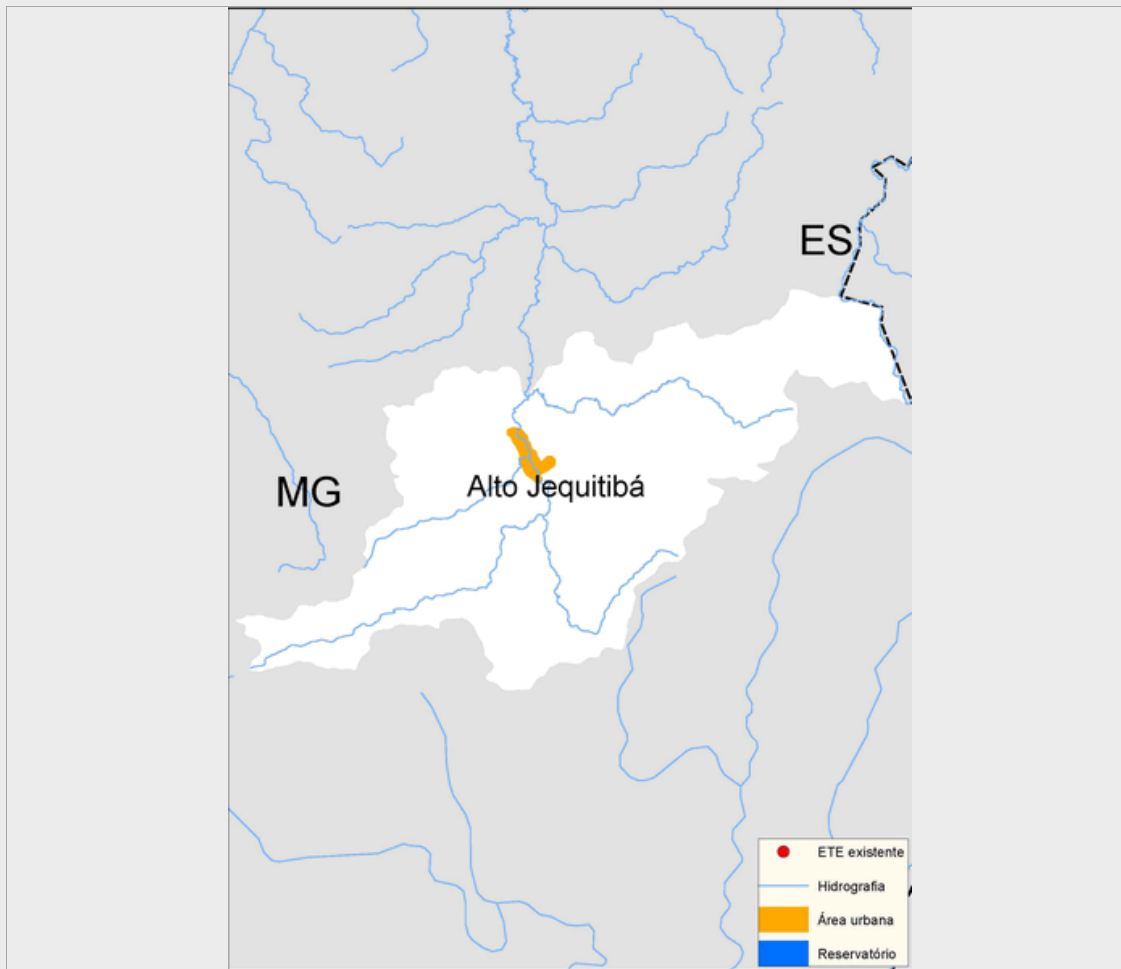

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	21,7%	1,3	51,7	51,7
Soluções individuais	0,3%	0	0,6	0,2
Com coleta e sem tratamento	78,0%	4,7	185,9	185,9
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		6,0	238,2	237,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	
Soluções individuais	27,9	11,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	250,7	100,3	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 1.934.626,82	Estação de tratamento	R\$ 1.063.480,03	Total	R\$ 2.998.106,85
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ALTO JEQUITIBÁ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Alto Jequitibá

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE ALTO JEQUITIBÁ (solução estudada na modelagem)	População atendida	4.644
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	9,7	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	250,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	100,3
-----------------------	-----	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Ribeirão Jequitibá		
Vazão de referência (L/s)	335,4	Classe de enquadramento adotada	2