

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Arceburgo

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Arceburgo		UF	MG	Código IBGE	3104106
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	COPASA	Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
8.727	10.610					

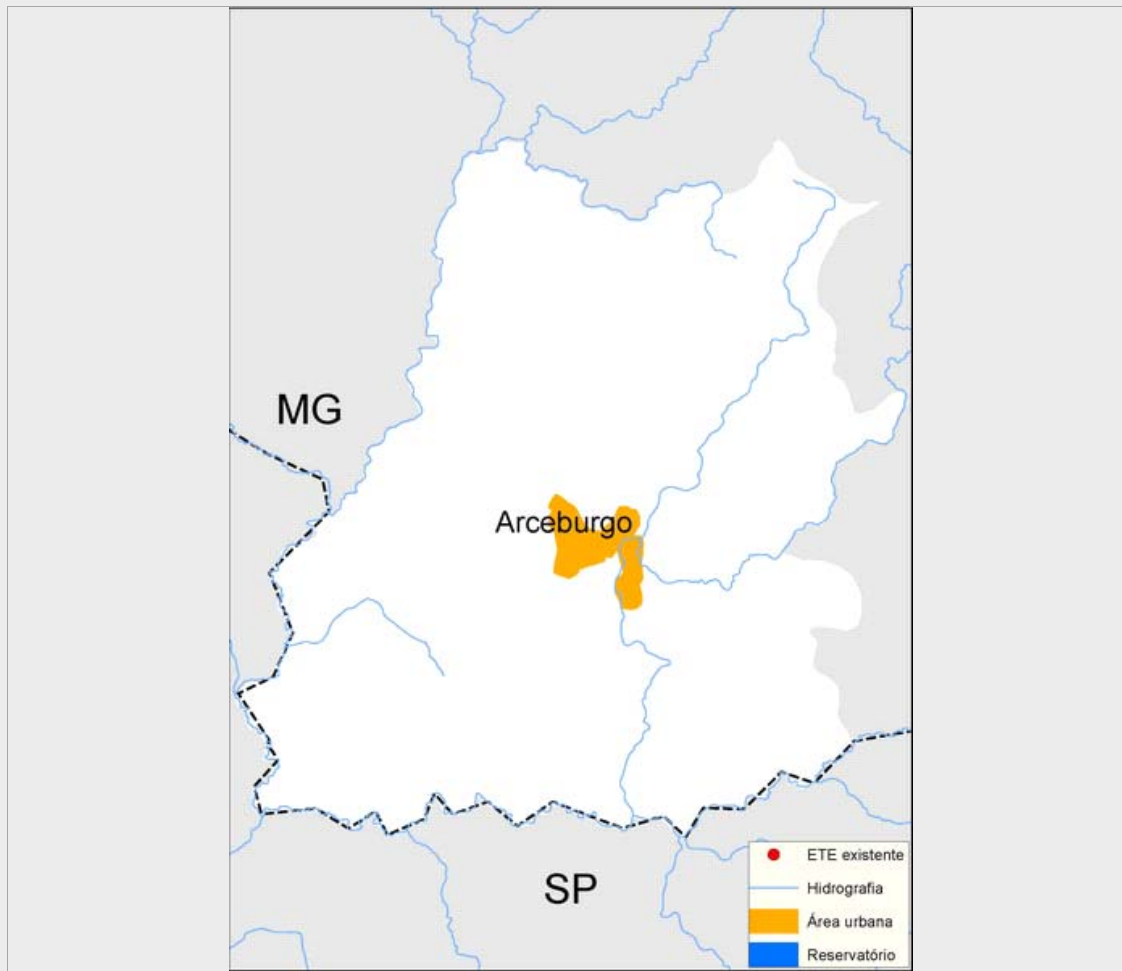

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	0,6%	0,1	2,9	2,9
Soluções individuais	0,3%	0	1,4	0,6
Com coleta e sem tratamento	99,1%	13,1	466,9	466,9
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		13,2	471,3	470,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	0,0	0,0	0,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	572,9	160,4	100,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.394.847,36	Estação de tratamento	R\$ 3.055.669,80	Total	R\$ 5.450.517,16
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ARCEBURGO

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Arceburgo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE ARCEBURGO	População atendida	10.610
Processo de referência	Reator anaeróbio + Filtro anaeróbio		
Eficiência adotada	72,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	11,3	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	572,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	160,4
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Ribeirão da Onça		
Vazão de referência (L/s)	824,5	Classe de enquadramento adotada	2