

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Pavão

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Pavão		UF	MG	Código IBGE	3148509
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	COPANOR	Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A			
5.314	5.388					

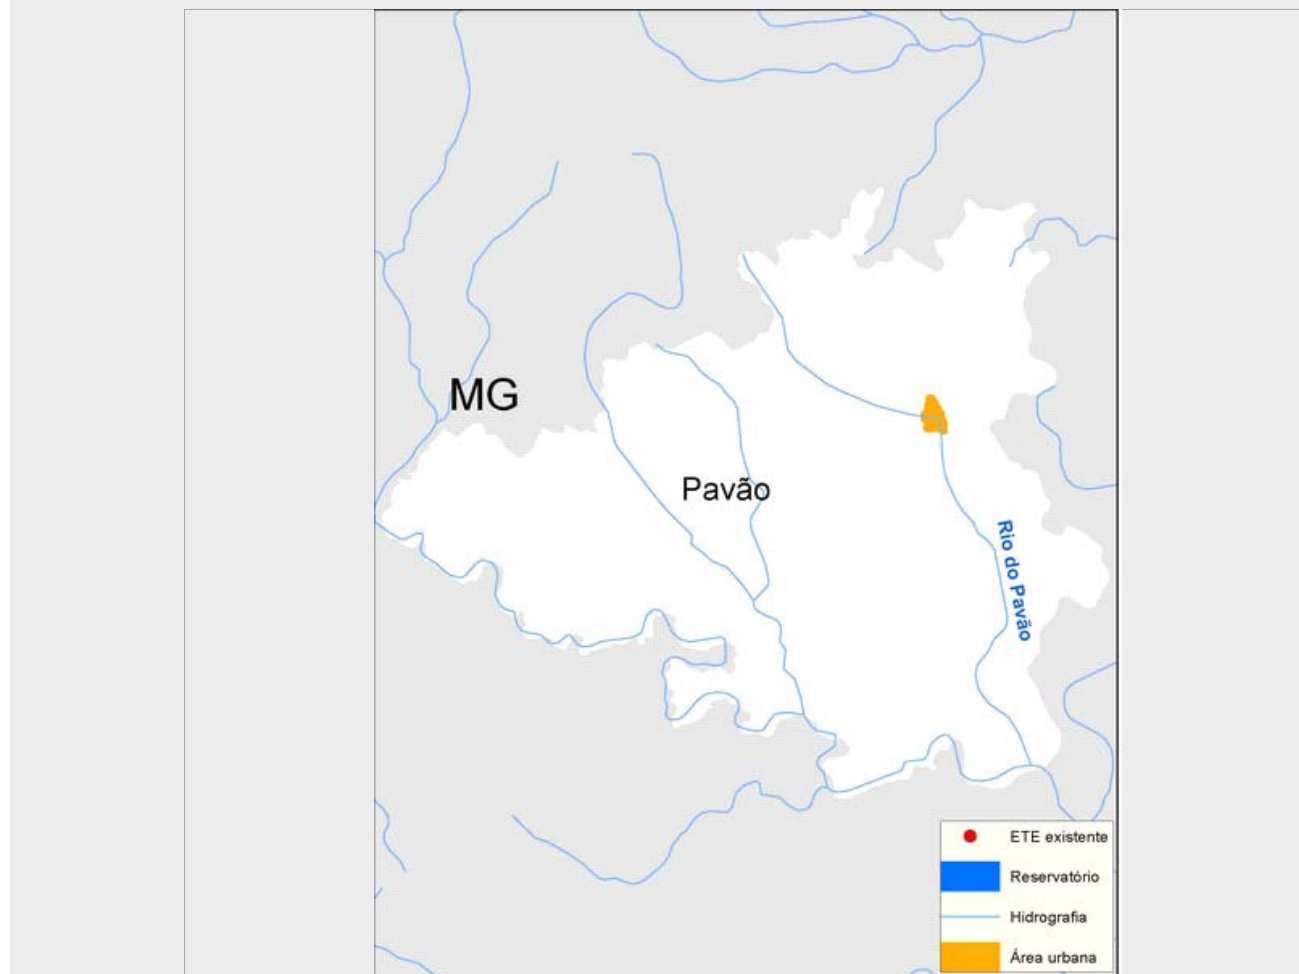

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	6,2%	0,3	17,8	17,8
Soluções individuais	0,2%	0	0,6	0,2
Com coleta e sem tratamento	93,6%	4,4	268,6	268,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,7	287,0	286,6

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	29,1	11,6	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	261,9	104,7	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 84.397,20	Estação de tratamento	R\$ 1.549.652,24	Total	R\$ 1.634.049,44
--------	---------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PAVÃO (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Pavão

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE PAVÃO (solução estudada na modelagem)	População atendida	4.849
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	10,5	Carga afluente (Kg DBO/dia)	261,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	104,7
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio do Pavão		
Vazão de referência (L/s)	301,5	Classe de enquadramento adotada	2