

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Conceição do Araguaia

PA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Conceição do Araguaia		UF	PA	Código IBGE	1502707
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia			
32.926	39.934					

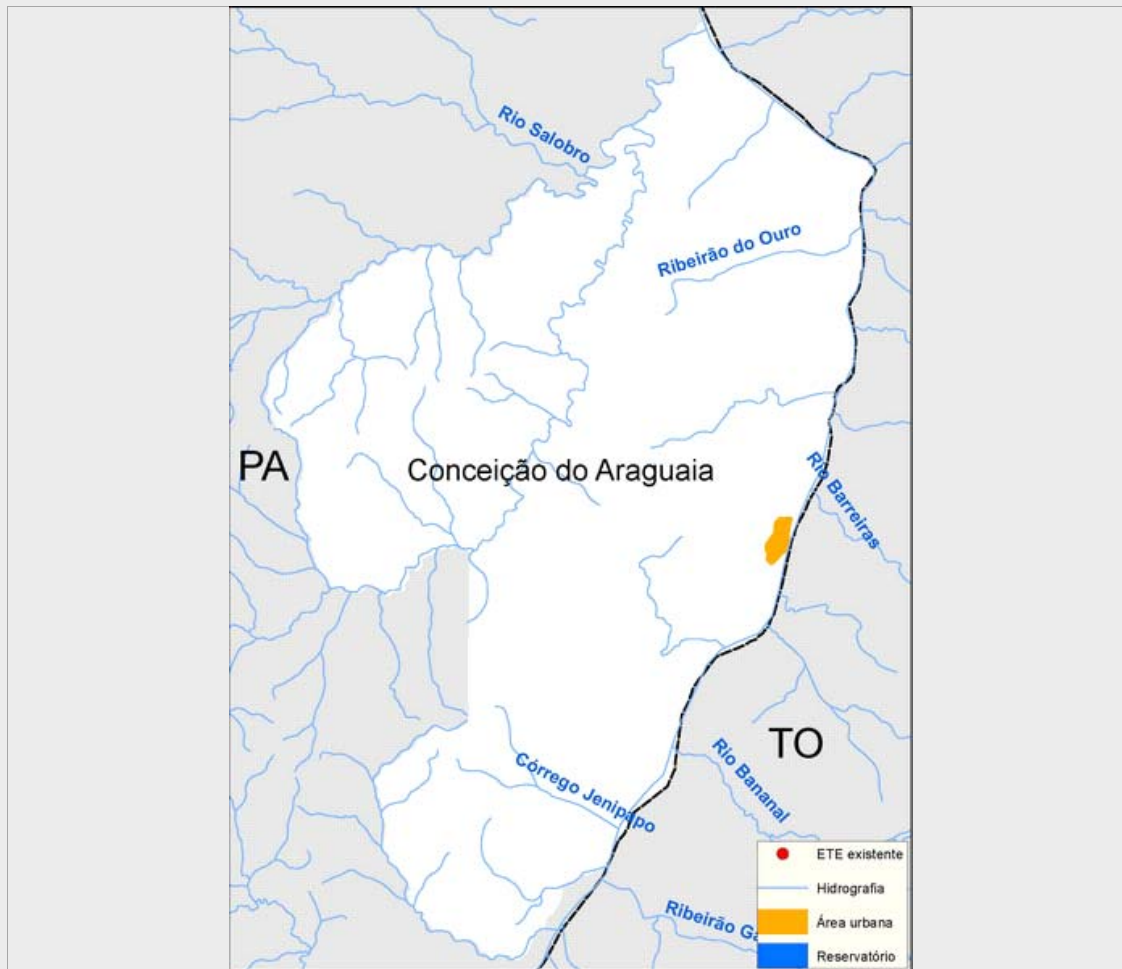

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	90,5%	37,6	1609,5	1609,5
Soluções individuais	3,2%	1,3	57	22,8
Com coleta e sem tratamento	6,3%	2,6	111,6	111,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		41,6	1.778,0	1.743,8

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	215,6	86,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	1.940,8	776,3	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 39.599.103,67	Estação de tratamento	R\$ 7.909.072,46	Total	R\$ 47.508.176,12
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (solução estudada na mo

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Conceição do Araguaia

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (solução estudada na modelagem)	População atendida	35.941
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	74,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	1.940,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	776,3
----------------------	------	-----------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Araguaia		
Vazão de referência (L/s)	855.700,4	Classe de enquadramento adotada	2