

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Pirpirituba

PB


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Pirpirituba		UF	PB	Código IBGE	2511806
População urbana		Prestador dos serviços				
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Pirpirituba			
8.045	8.937					

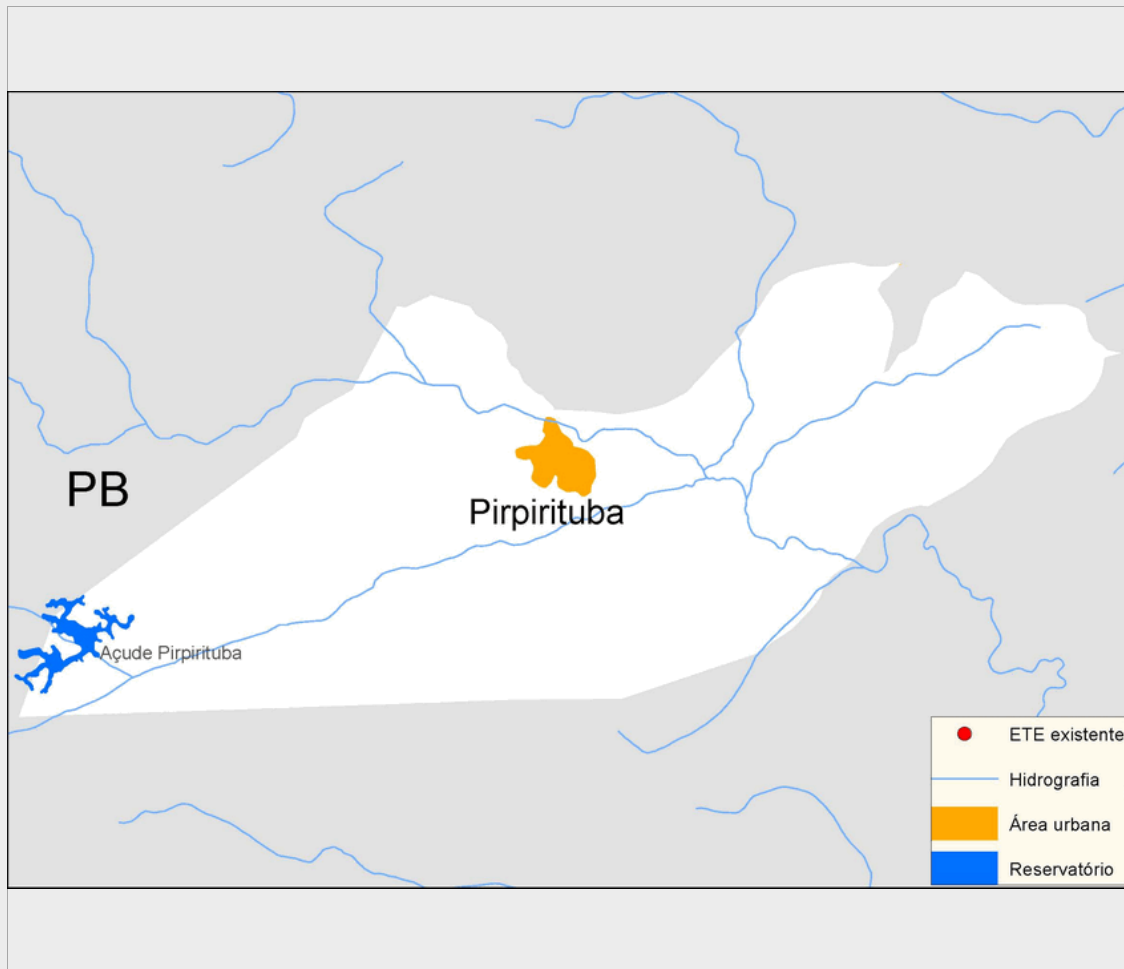

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	38,7%	3	168,1	168,1
Soluções individuais	0,9%	0,1	3,9	1,6
Com coleta e sem tratamento	60,4%	4,7	262,4	262,4
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		7,8	434,4	432,1

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	48,3	19,3	10,0%	Solução conjunta	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	434,3	86,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 3.871.322,79	Estação de tratamento	R\$ 1.335.114,44	Total	R\$ 5.206.437,23
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PIRPIRITUBA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Pirpirituba

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE PIRIPITUBA (solução estudada na modelagem) População atendida 8.043

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s) 16,8 Carga afluente (Kg DBO/dia) 434,3 Carga lançada (Kg DBO/dia) 86,9

Características do corpo receptor

Nome Riacho Bananeiras

Vazão de referência (L/s) 23,8 Classe de enquadramento adotada 2