

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Riachão do Bacamarte

PB

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **Riachão do Bacamarte** UF **PB** Código IBGE **2512754**

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte

2.760

3.088

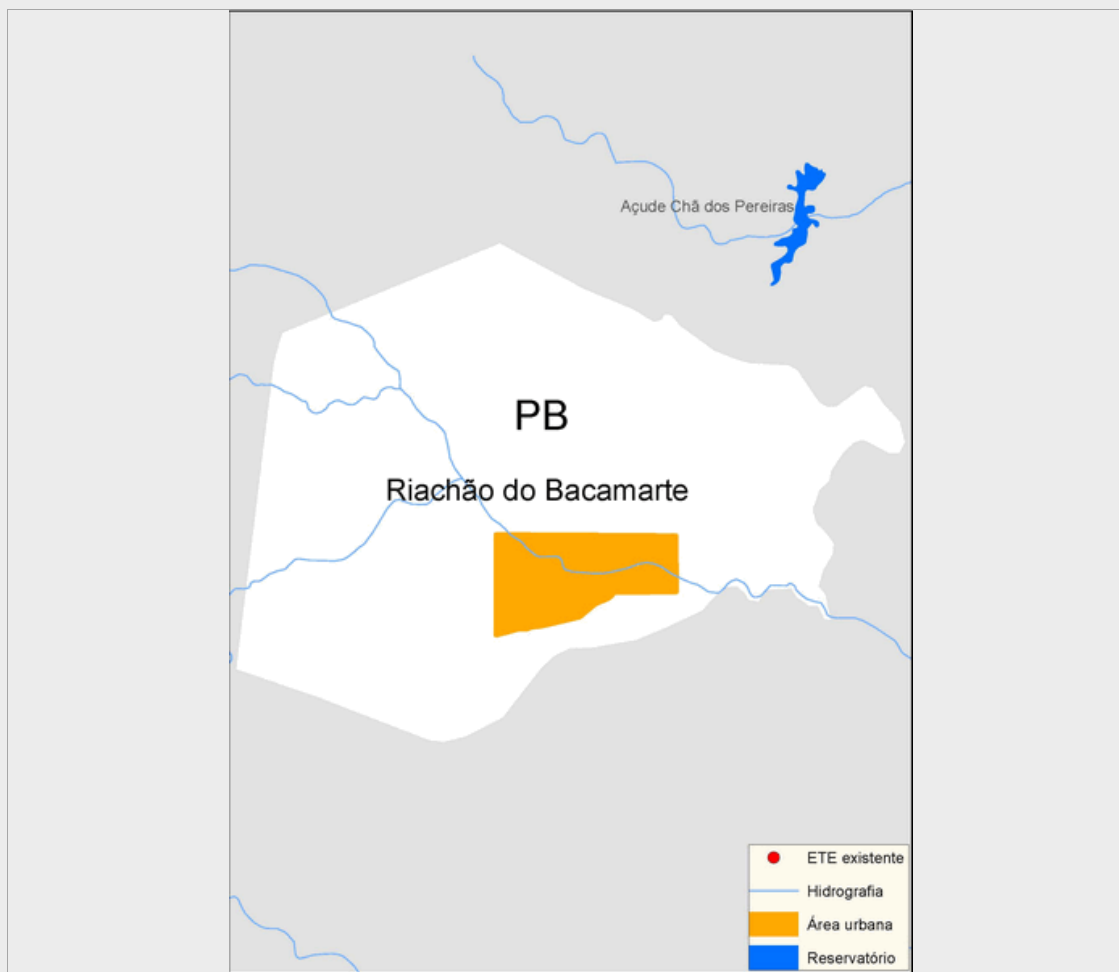

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	68,0%	2,2	101,4	101,4
Soluções individuais	31,5%	1	47	18,8
Com coleta e sem tratamento	0,5%	0,0	0,7	0,7
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		3,2	149,0	120,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	
Soluções individuais	16,7	6,7	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	150,1	30,0	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.437.539,57	Estação de tratamento	R\$ 4.468.295,20	Total	R\$ 8.905.834,78
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE RIACHÃO DO BACAMARTE (solução estudada na mo

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Riachão do Bacamarte

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE RIACHÃO DO BACAMARTE (solução estudada na modelagem) População atendida 2.779

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Matura |^o |_úo

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 5,8 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 150,1 Carga lançada (Kg DBO/dia) 30,0

Características do corpo receptor

Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada

Vazão de referência (L/s) 28,8 Classe de enquadramento adotada 2