

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Uiraúna

PB

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Uiraúna UF PB Código IBGE 2516904

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	CAGEPA	Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba
10.688	13.540		

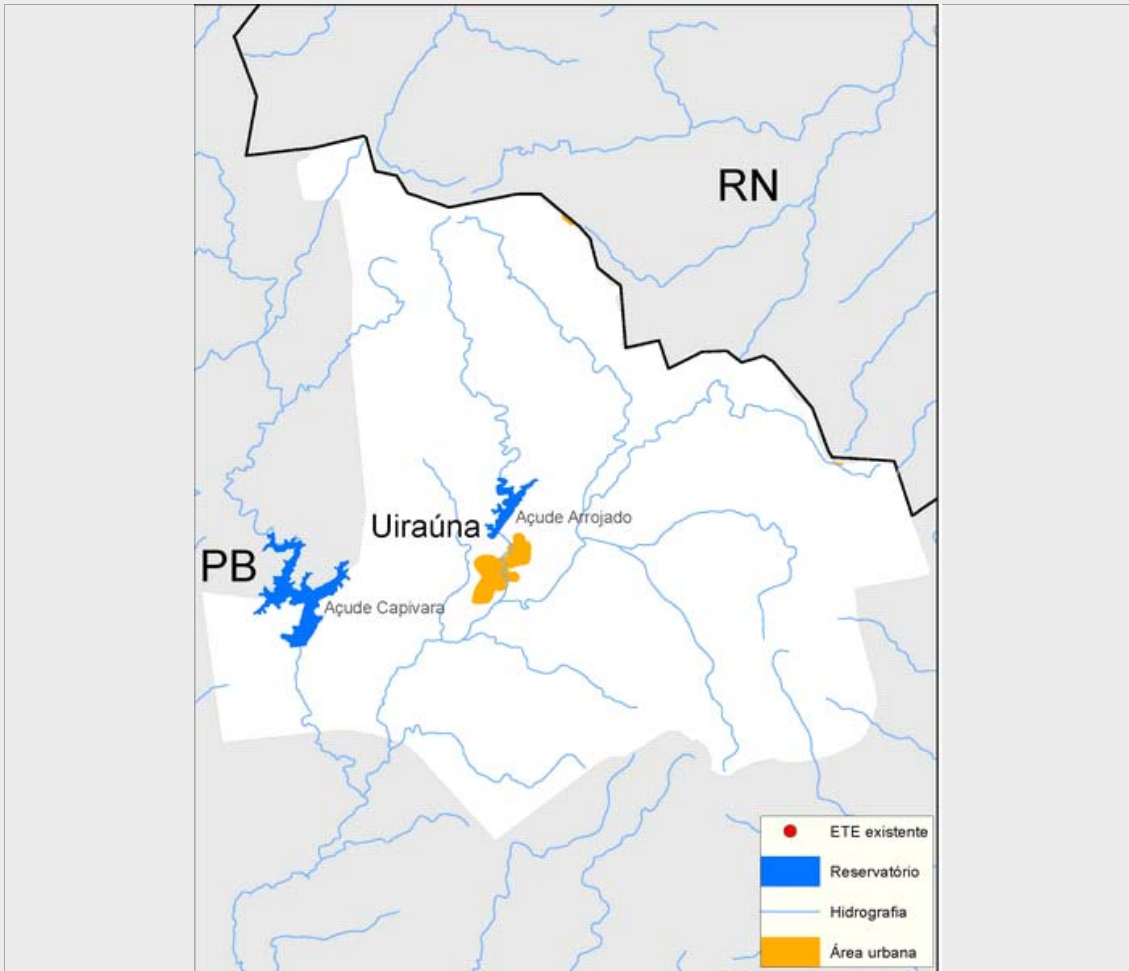

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	22,7%	2,5	130,7	130,7
Soluções individuais	1,6%	0,2	9,4	3,7
Com coleta e sem tratamento	75,7%	8,3	437,1	437,1
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		10,9	577,2	571,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	73,1	29,2	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	658,1	131,6	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.976.573,68	Estação de tratamento	R\$ 2.567.395,20	Total	R\$ 7.543.968,88
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE UIRAÚNA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Uiraúna

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE UIRAÚNA (solução estudada na modelagem)	População atendida	12.186
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	25,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	658,0	Carga lançada (Kg DBO/dia)	131,6
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	26,0	Classe de enquadramento adotada	2