

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Dois Vizinhos

PR


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	SANEPAR	Companhia de Saneamento do Paraná
29.808	39.509		

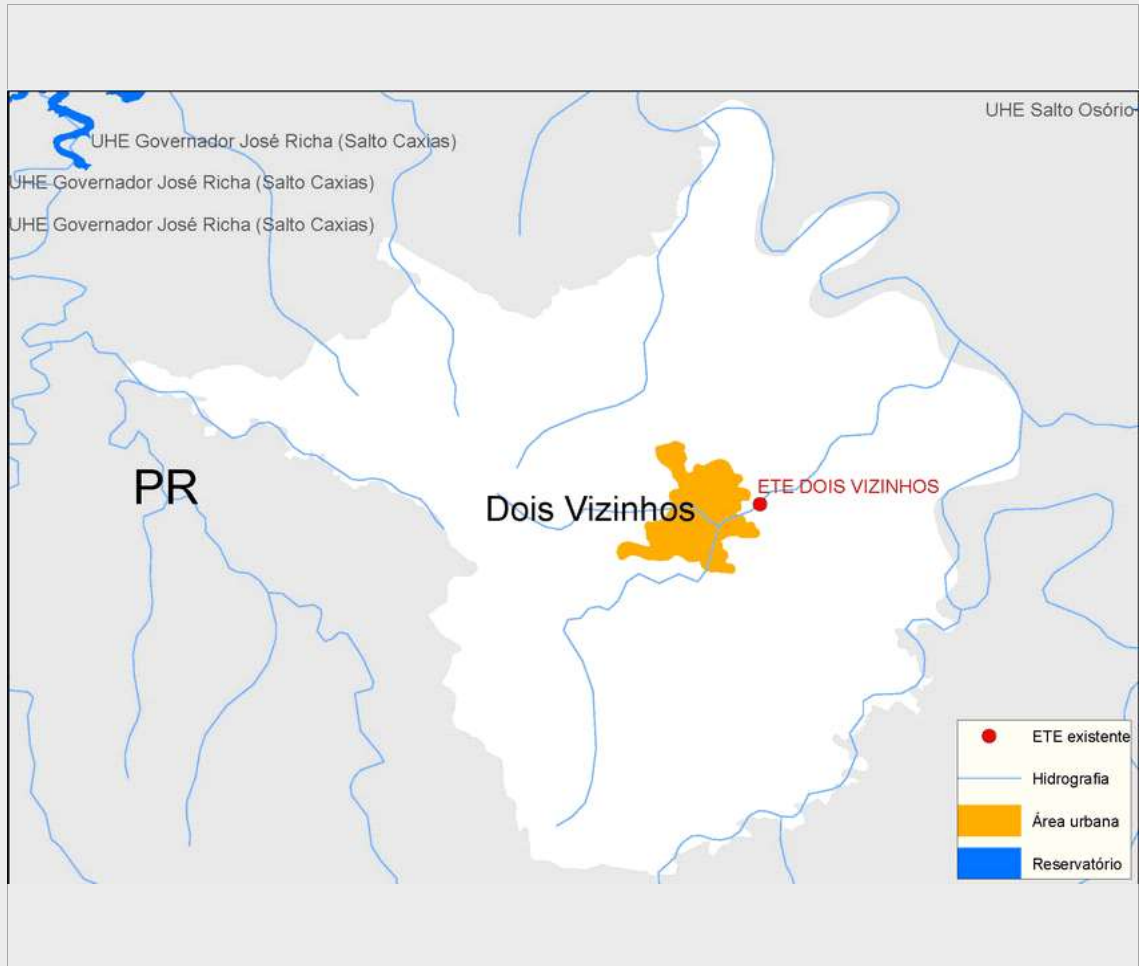

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	31,2%	14,6	502,2	502,2
Soluções individuais	2,9%	1,4	46,7	18,7
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	65,9%	30,8	1.060,8	297,0
		46,7	1.609,6	817,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	213,4	85,4	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	1.920,2	384,0	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 18.079.098,32	Estação de tratamento	R\$ 4.583.433,38	Total	R\$ 22.662.531,70
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE DOIS VIZINHOS

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE DOIS VIZINHOS

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Dois Vizinhos

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE			
Nome	ETE DOIS VIZINHOS	População atendida	19.644
Processo	REATOR ANAERÓBIO + FILTRO BIOLÓGICO		
Eficiência adotada	72,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	30,8	Carga afluente (Kg DBO/dia)	1.060,8
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	297,0
Características do corpo receptor			
Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	1.193,9	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE			
Nome	ETE DOIS VIZINHOS	População atendida	35.558
Processo de referência	Reator Anaeróbio + Filtro Biológico Percolador		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	30,8	Carga afluente (Kg DBO/dia)	1.920,1
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	384,0
Características do corpo receptor			
Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	1.193,9	Classe de enquadramento adotada	2