

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Senador Salgado Filho

RS

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **Senador Salgado Filho** UF **RS** Código IBGE **4320321**

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Senador Salgado Filho
904	1.521		

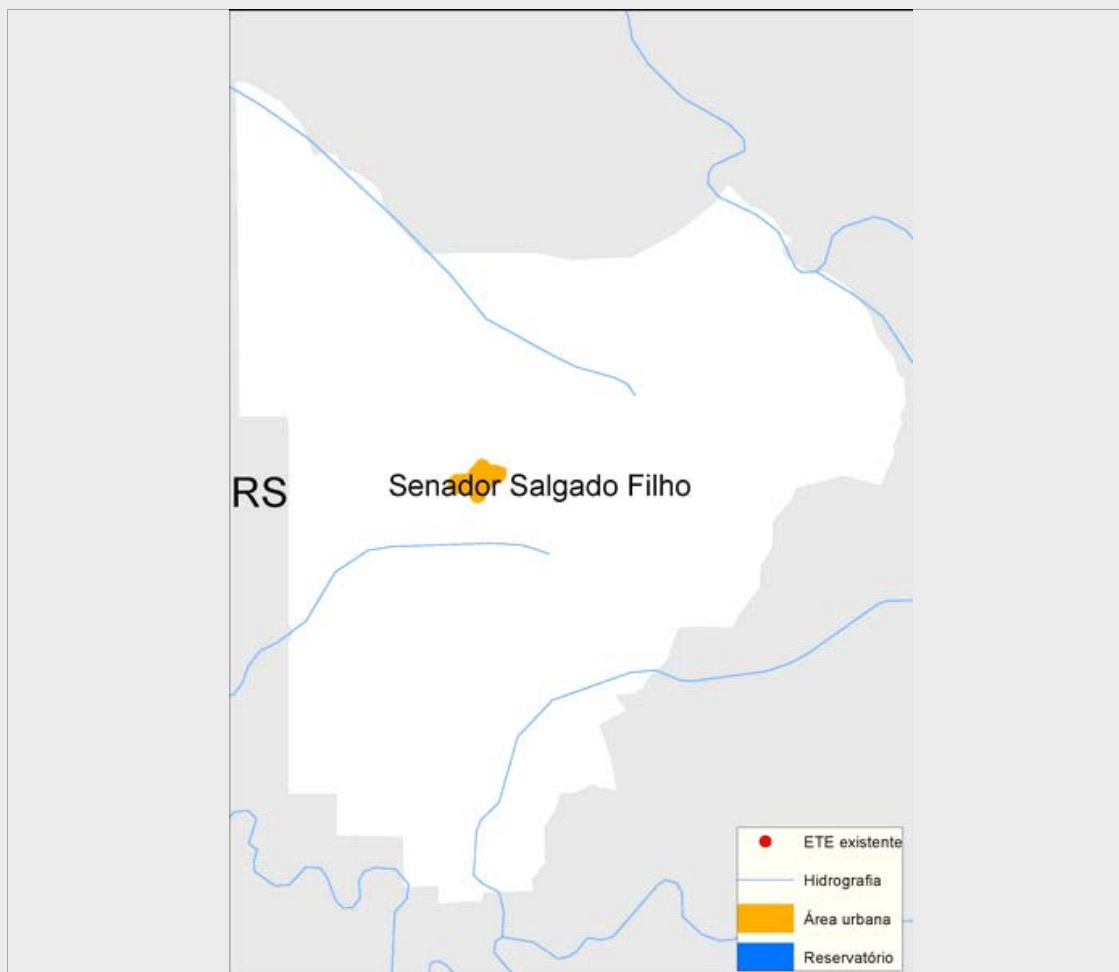

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	37,5%	0,4	18,3	18,3
Soluções individuais	61,3%	0,7	29,9	12
Com coleta e sem tratamento	1,3%	0,0	0,6	0,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		1,1	48,8	30,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	8,2	3,3	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	73,9	29,6	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.158.006,22	Estação de tratamento	R\$ 313.394,89	Total	R\$ 2.471.401,11
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SENADOR SALGADO FILHO (solução estudada na mo

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Senador Salgado Filho

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SENADOR SALGADO FILHO (solução estudada na modelagem)	População atendida	1.369
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	2,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	73,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	29,6
----------------------	-----	-----------------------------	------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Arroio Lambedor		
Vazão de referência (L/s)	107,0	Classe de enquadramento adotada	2