

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Vitória das Missões

RS

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município

Vitória das Missões

UF

RS

Código IBGE

4323754

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Vitória das Missões

674

1.516

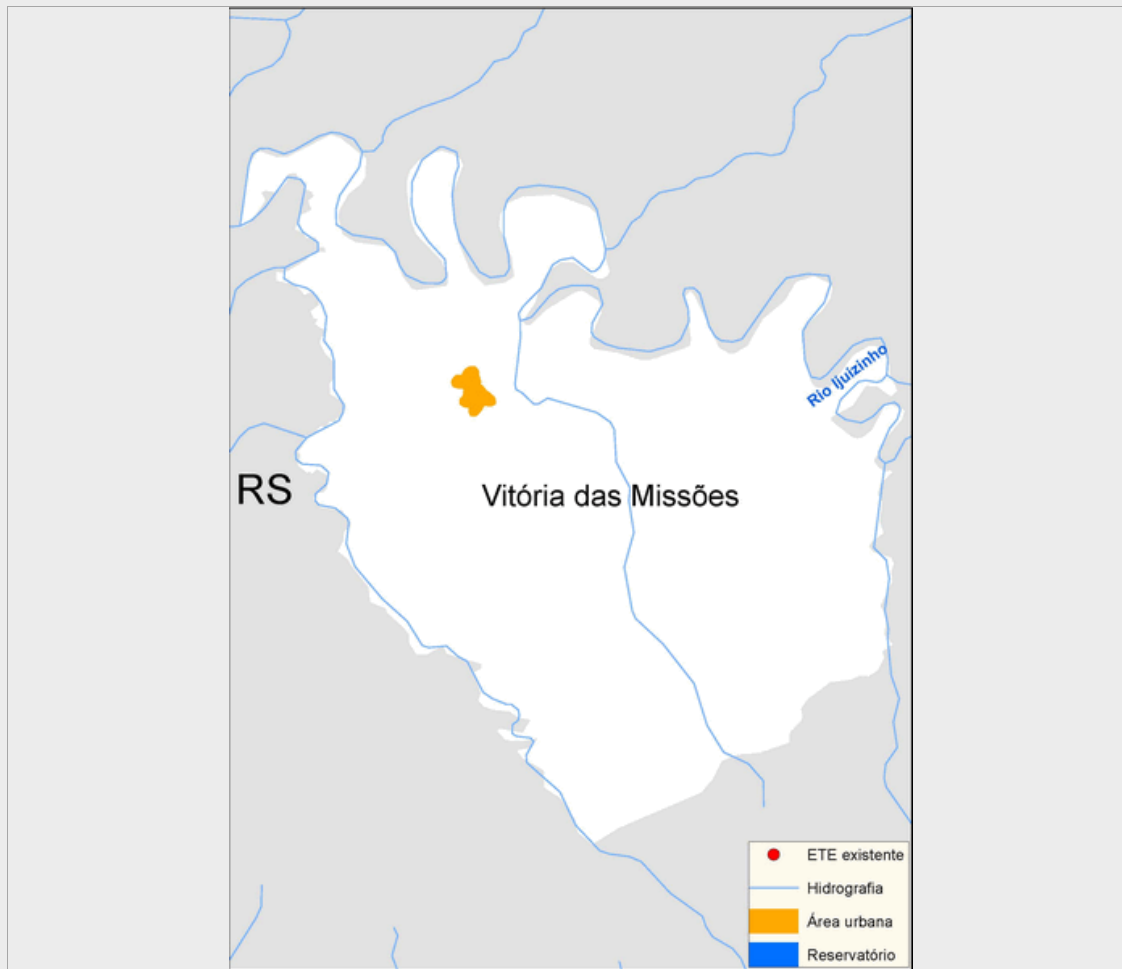

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	77,0%	0,8	28	28
Soluções individuais	22,1%	0,2	8,1	3,2
Com coleta e sem tratamento	0,9%	0,0	0,3	0,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		1,0	36,4	31,6

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	
Soluções individuais	8,2	3,3	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	73,7	29,5	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.159.335,98	Estação de tratamento	R\$ 312.382,97	Total	R\$ 2.471.718,95
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE VITÓRIA DAS MISSÕES (solução estudada na modela

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Vitória das Missões

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE VITÓRIA DAS MISSÕES (solução estudada na modelagem) População atendida 1.364

Processo de referência Reator Anaeróbio

Eficiência adotada 60,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 2,8 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 73,7 Carga lançada (Kg DBO/dia) 29,5

Características do corpo receptor

Nome Rio Ijuí

Vazão de referência (L/s) 26.507,6 Classe de enquadramento adotada 1