

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Balneário Rincão

SC

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017


MINISTÉRIO DAS
CIDADES



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Município **Balneário Rincão** UF **SC** Código IBGE **4220000**

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Balneário Rincão
10.656	13.867		

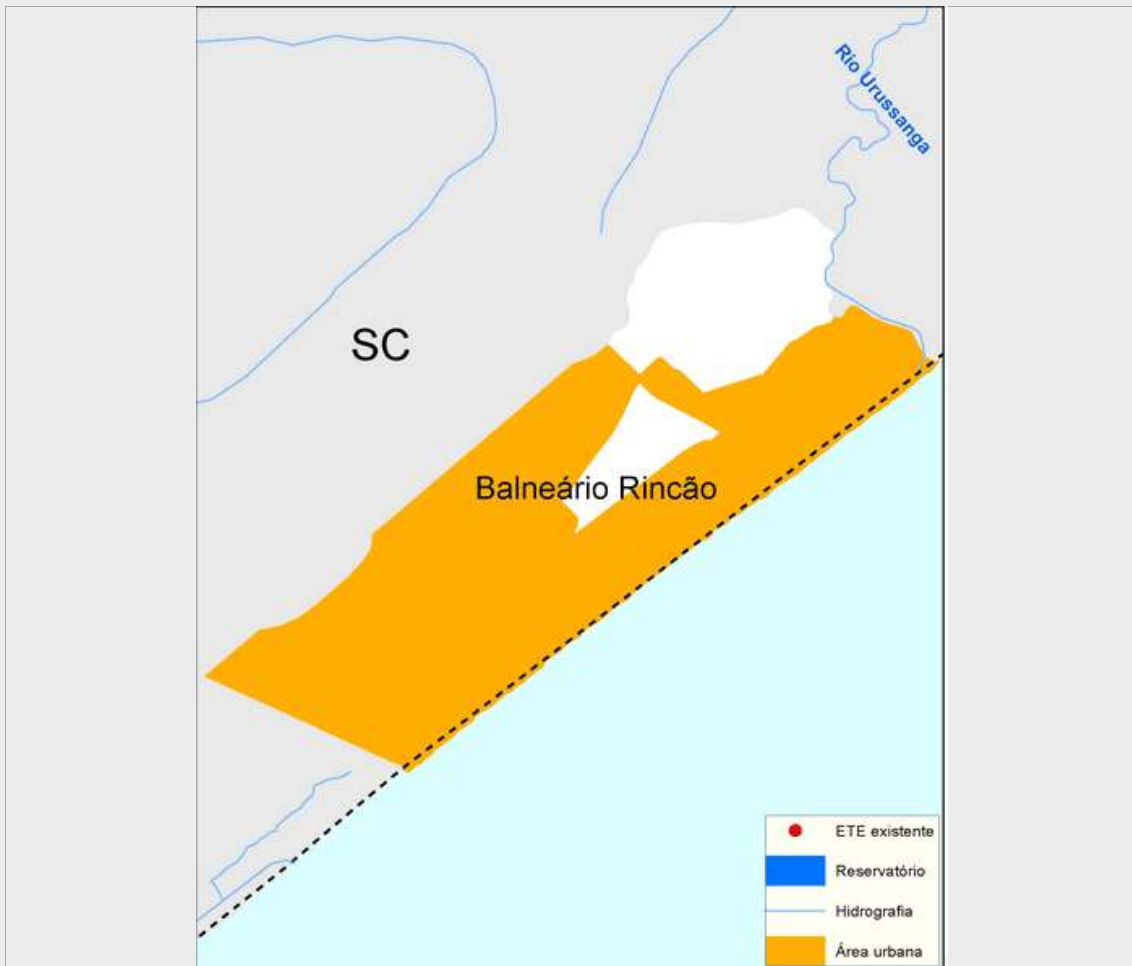

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	63,7%	7,7	366,4	366,4
Soluções individuais	35,3%	4,2	203,2	81,3
Com coleta e sem tratamento	1,0%	0,1	5,7	5,7
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		12,0	575,4	453,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	74,9	30,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	673,9	269,6	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 14.910.627,08	Estação de tratamento	R\$ 3.287.450,52	Total	R\$ 18.198.077,59
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE BALNEÁRIO RINCÃO (solução estudada na modelage

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Balneário Rincão

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE BALNEÁRIO RINCÃO (solução estudada na modelagem)	População atendida	12.480
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	26,0	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	673,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	269,6
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Urussanga		
Vazão de referência (L/s)	4.666,6	Classe de enquadramento adotada	2