

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Pouso Redondo

SC

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	CASAN	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
9.677	15.676		

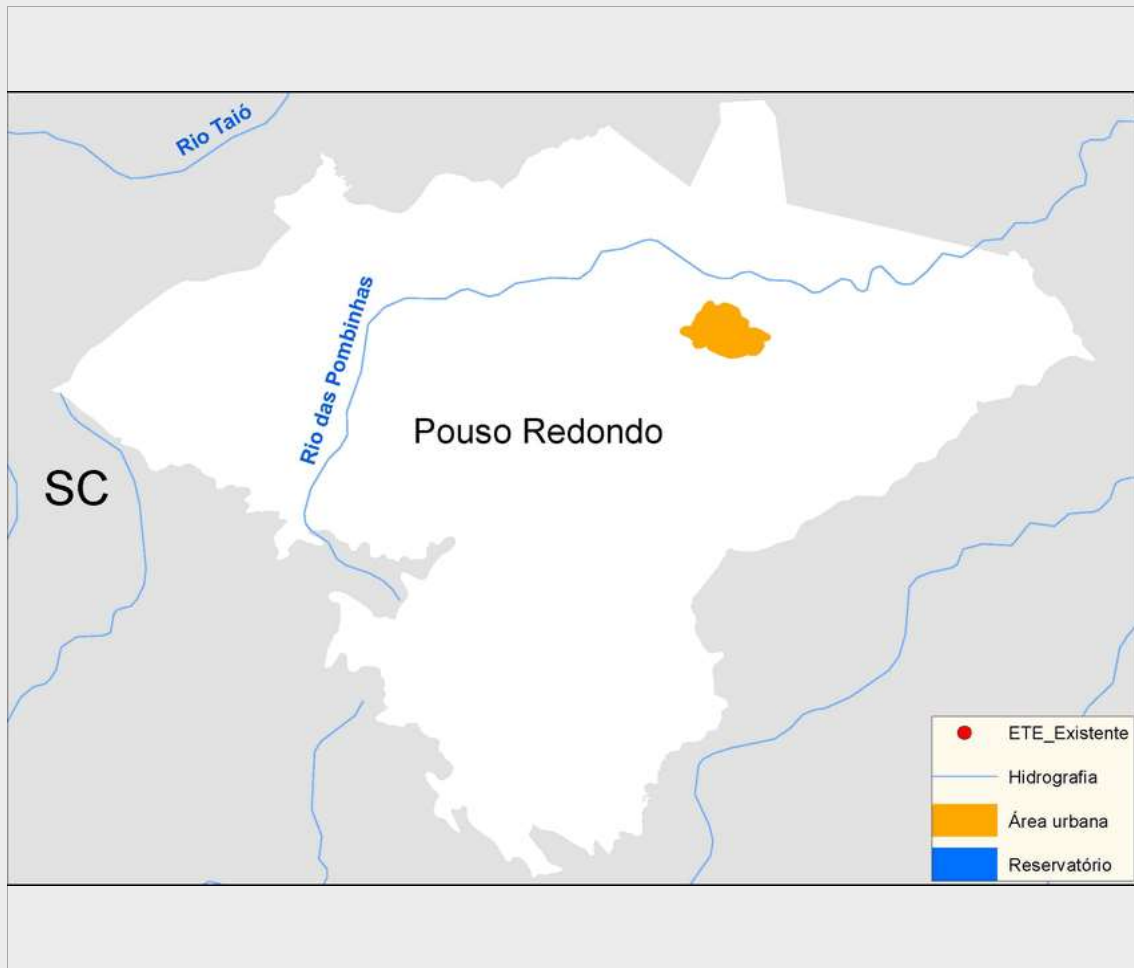

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	4,9%	0,5	25,8	25,8
Soluções individuais	65,8%	7,2	343,7	137,5
Com coleta e sem tratamento	29,3%	3,2	153,0	153,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		11,0	522,6	316,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	84,7	33,9	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	761,9	304,7	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 13.585.746,97	Estação de tratamento	R\$ 3.639.716,10	Total	R\$ 17.225.463,07
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE POUSO REDONDO (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Pouso Redondo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE POUSO REDONDO (solução estudada na modelagem)	População atendida	14.108
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	29,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	761,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	304,7
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio das Pombinhas		
Vazão de referência (L/s)	2.651,4	Classe de enquadramento adotada	2