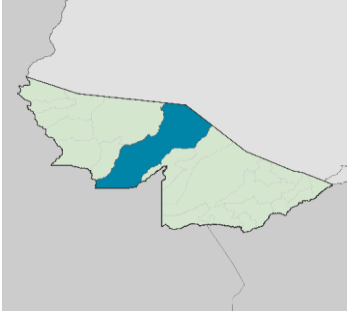


## SISTEMA ISOLADO - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA (FEIJÓ)


### DADOS GERAIS

	Código	AC-NE-SAA-005
	Sedes atendidas	Feijó
	População abrangida (2035)	23.915 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Feijó
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Envira e Igarapé Diabinho
	Bacia Hidrográfica	Rio Tarauacá
Descrição	<p>Atualmente, Feijó é abastecida por duas captações superficiais, uma no Rio Enviara e uma no Igarapé Diabinho. Ambas recebem tratamento na mesma estação, que é do tipo convencional.</p> <p>A nova captação prevista será ainda no Rio Enviara, e junto a está será implantada uma adutora de água bruta.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 3,10 milhões
Fonte de recursos financeiros	Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)
Executores e Intervenientes	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC / 2018) Avançar / 2018

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

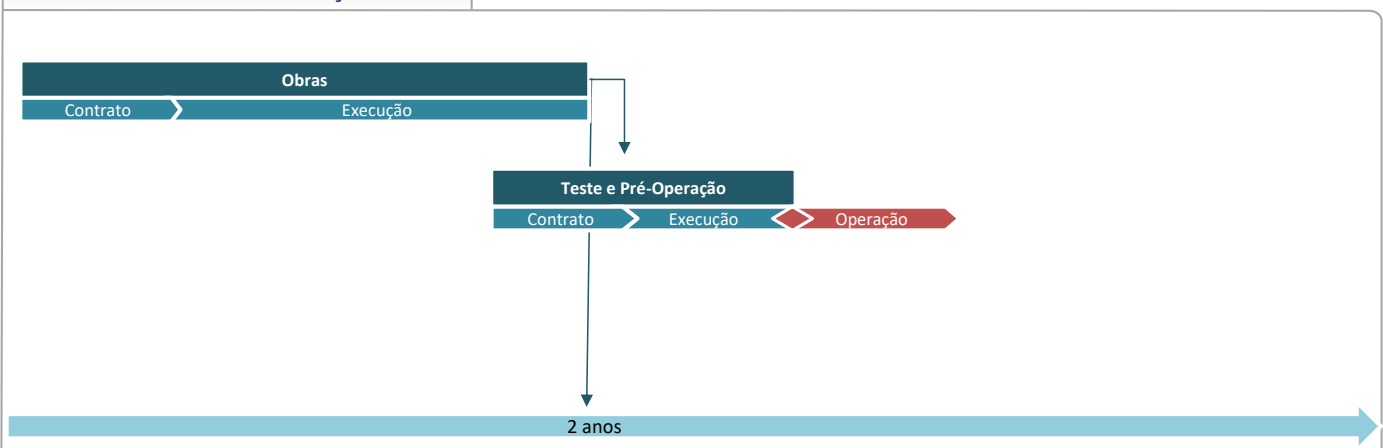

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>