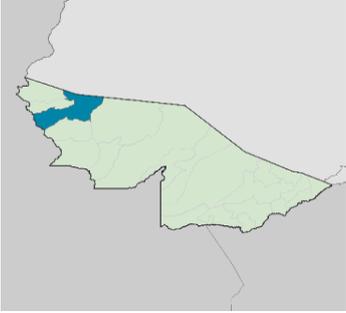


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA: NOVA CAPTAÇÃO, ETA E ADUTORA (CRUZEIRO DO SUL)


DADOS GERAIS

	Código	AC-NO-SAA-004
	Sedes atendidas	Cruzeiro do Sul
	População abrangida (2035)	23.915 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Cruzeiro do Sul
	Manancial - Fonte Hídrica	Igarapé São Salvador e Conjunto de poços
	Bacia Hidrográfica	Juruá Mirim
Descrição	<p>Atualmente, Cruzeiro do Sul é abastecida por uma captação superficial, no Igarapé São Salvador e por um conjunto de 54 poços. A captação superficial e o conjunto de 6 poços recebem tratamento tipo filtro, os demais poços não recebem tratamento.</p> <p>A ampliação do sistema inclui uma nova captação, adutoras e estação de tratamento de água.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 8,76 milhões
Fonte de recursos financeiros	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Executores e Intervententes	Governo do Estado do Acre

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

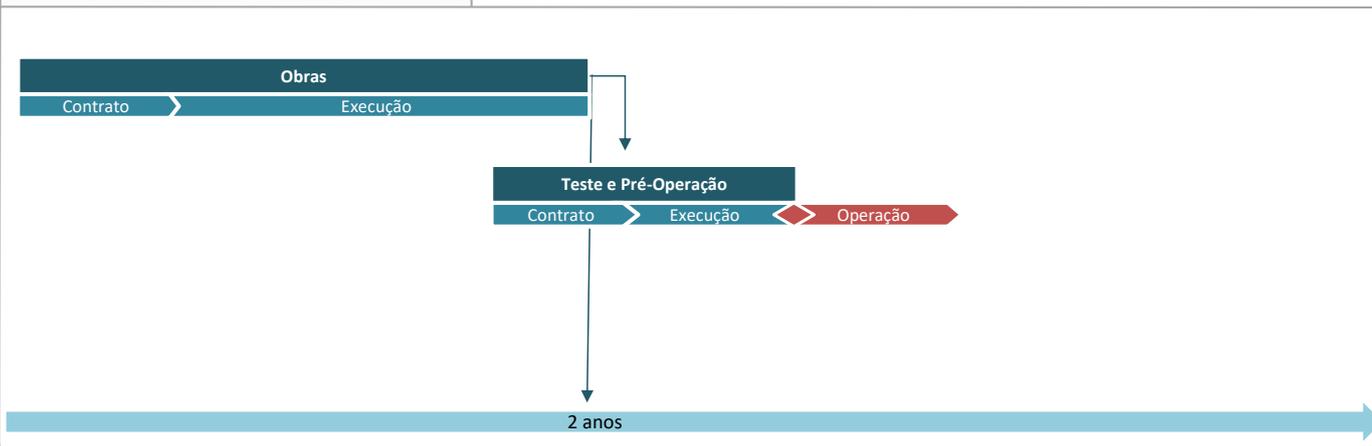

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto