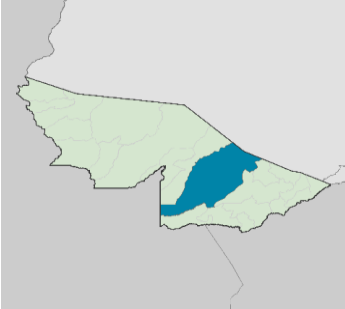


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA: NOVA CAPTAÇÃO, ETA E ADUTORA (CRUZEIRO DO SUL)


### DADOS GERAIS

	Código	AC-SE-AAB-002
	Sedes atendidas	Sena Madueira
	População abrangida (2035)	44.833 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Sena Madueira
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Iaco, Igarapé São Pedro
	Bacia Hidrográfica	Alto Purus
Descrição	<p>Atualmente, Sena Madueira é abastecida por duas captações superficiais, uma no Rio Iaco, com tratamento realizado em uma estação do tipo convencional, e uma no Igarapé São Pedro, com tratamento em uma estação do tipo filtração.</p> <p>A nova captação prevista será ainda no Rio Iaco e junto a está será implantada uma adutora de água bruta que transportará a água até a estação de tratamento associada ao Rio Iaco.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref.dez/2020)	R\$ 10,14 milhões
Fonte de recursos financeiros	Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
Executores e Intervinentes	Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

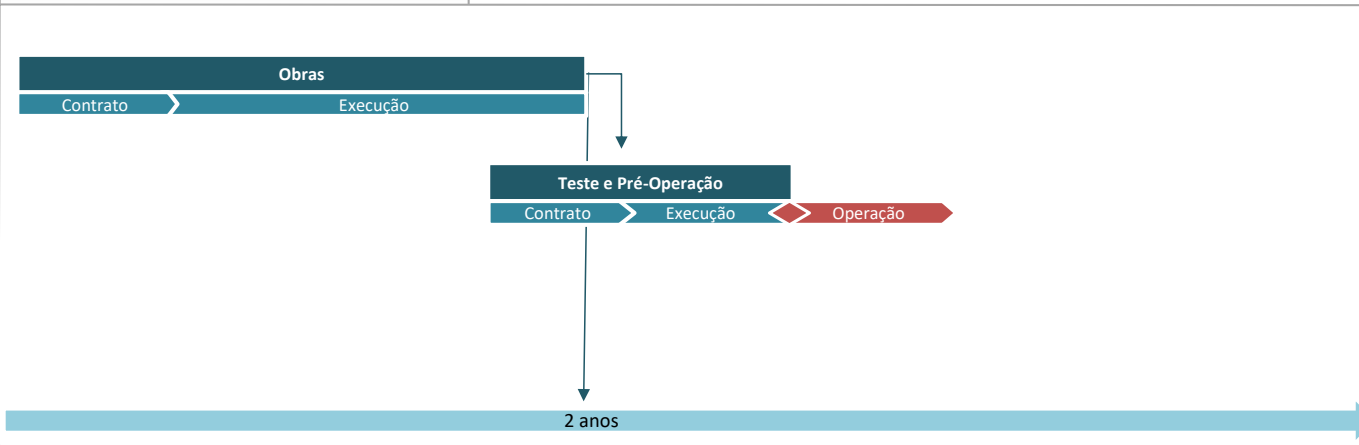

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>