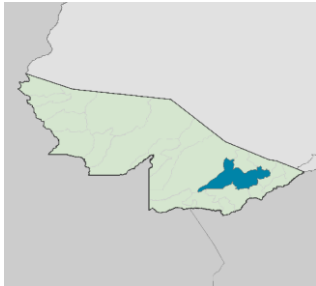


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA, CAPTAÇÃO FLUTUANTE E ADUTORA (RIO BRANCO)


### DADOS GERAIS

	Código	AC-SE-SAA-001
	Sedes atendidas	Rio Branco
	População abrangida (2035)	477.199 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Rio Branco
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Acre, Igarapé Judia
	Bacia Hidrográfica	Rio Acre
Descrição	<p>Atualmente, Rio Branco é abastecida por duas captações superficiais, no Rio Acre e Igarapé Judia, com tratamento realizado em uma estação convencional e do tipo filtração.</p> <p>A nova captação flutuante prevista será ainda no Rio Acre, e junto a ela será implantada uma adutora de água bruta e ampliada a ETA existente.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto básico em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2036
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 9,74 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

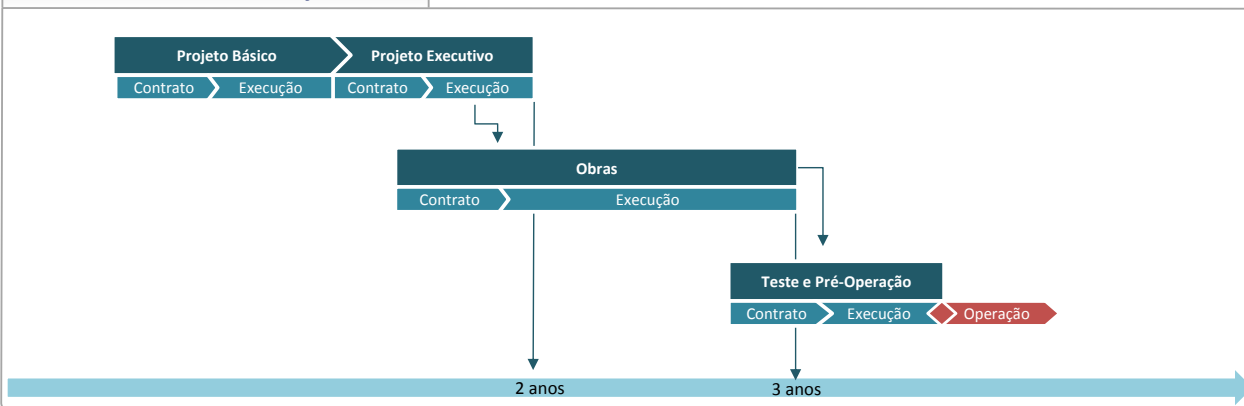

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>