


## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR MEIRIM - NOVA CAPTAÇÃO


### DADOS GERAIS

	Código	AL-RM-SAA-004
	Sedes atendidas	Maceió
	População abrangida (2035)	1.012.779 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Maceió
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Meirim
	Bacia Hidrográfica	Pratagi
	Descrição	<p>O sistema isolado de Maceió utiliza o Riacho Aviação, Barragem no Riacho Catolé, Rio Pratagy e Baterias de Poços como mananciais de abastecimento humano. O sistema conta com 4 ETA's, sendo duas do tipo convencional, uma de filtro russo e outra por simples desinfecção.</p> <p>A intervenção se dará com uma nova captação superficial no Rio Merim com vazão de 1,05m³/s, 01elevatória de água bruta, 01elevatória de água tratada, 12,2km de adutora de água bruta, ampliação da ETA Pratagy para vazão final de 2,5m³/s, 01 elevatória de água tratada, 23,km de adutora de água tratada, 01 reservatório elevado com capacidade de 2000 m³.</p>
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 115,68 milhões
Fonte de recursos financeiros	Ministério da Integração (MI)   Governo do Estado
Executores e Intervinentes	Secretaria do Estado da Infraestrutura (SEINFRA)   Governo do Estado

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

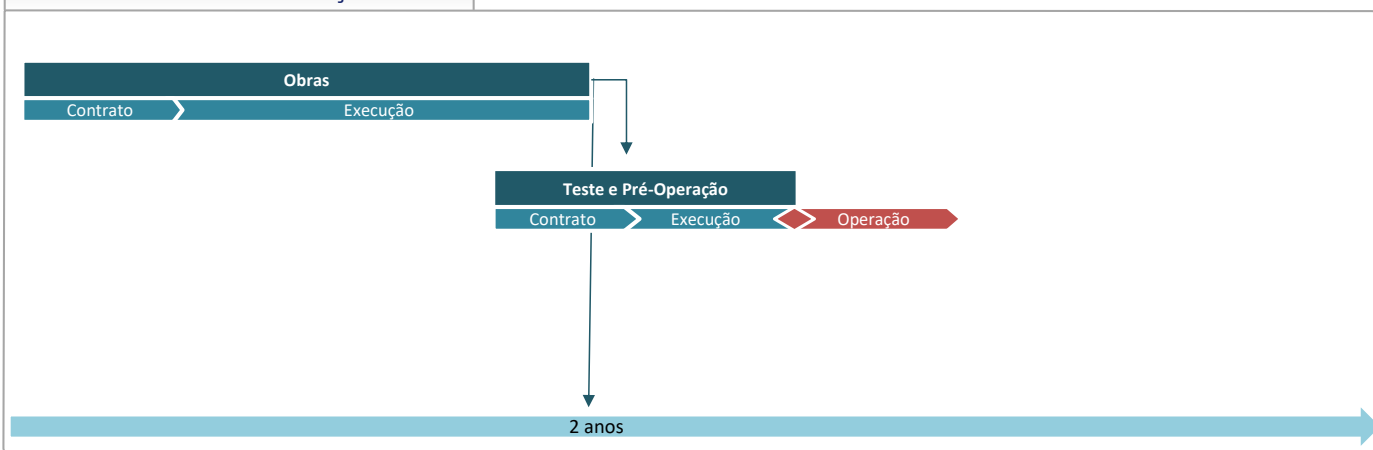

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>