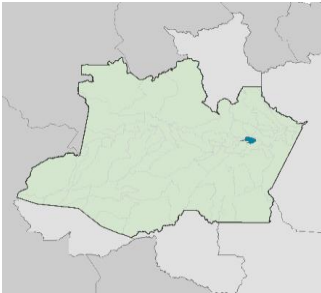


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE CAREIRO DA VÁRZEA


DADOS GERAIS

	Código	AM-RM-AAB-002
	Sedes atendidas	Careiro da Várzea
	População abrangida (2035)	32.360 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Careiro da Várzea
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Solimões
	Bacia Hidrográfica	Rio Amazonas
Descrição	<p>O sistema de abastecimento de água atual de Careiro de Várzea se dá através da captação flutuante no Rio Paraná do Careiro (Braço do Rio Solimões). A água bruta é encaminhada para ETA de filtração pressurizada. A intervenção aumenta a oferta hídrica da região com a ampliação da vazão de captação e duplicação da adutora de água bruta.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,49 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Governo do Estado do Amazonas

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

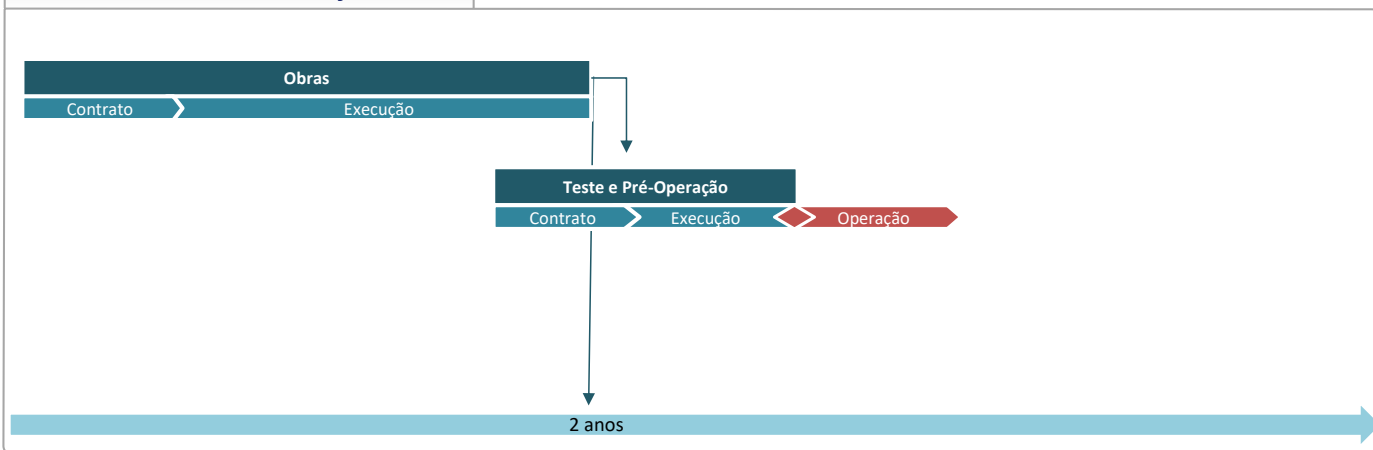

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto