


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE CALÇOENE

### DADOS GERAIS

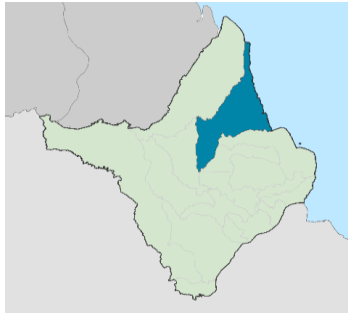

Código	AP-NE-SAA-004
Sedes atendidas	Calçoene
População abrangida (2035)	12.294 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Calçoene
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Calçoene
Bacia Hidrográfica	Calçoene

#### Descrição

Atualmente, o Sistema Isolado Calçoene recebe água captada no Rio Calçoene. A água captada segue para uma estação elevatória de água bruta, que recalca a água através de uma adutora de 800 metros até o tratamento do tipo convencional. Após o tratamento, a água segue para um reservatório apoiado e então para a rede de distribuição da cidade.


O projeto consiste na implantação de um novo sistema de abastecimento para o município, tendo como captação o Rio Calçoene. Também está previsto para o novo sistema uma nova estação de tratamento e novos reservatórios. A captação ocorrerá por 3 bombas com vazão de projeto de 83,3 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 13,03 milhões
Fonte de recursos financeiros	Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)
Executores e Interventores	Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

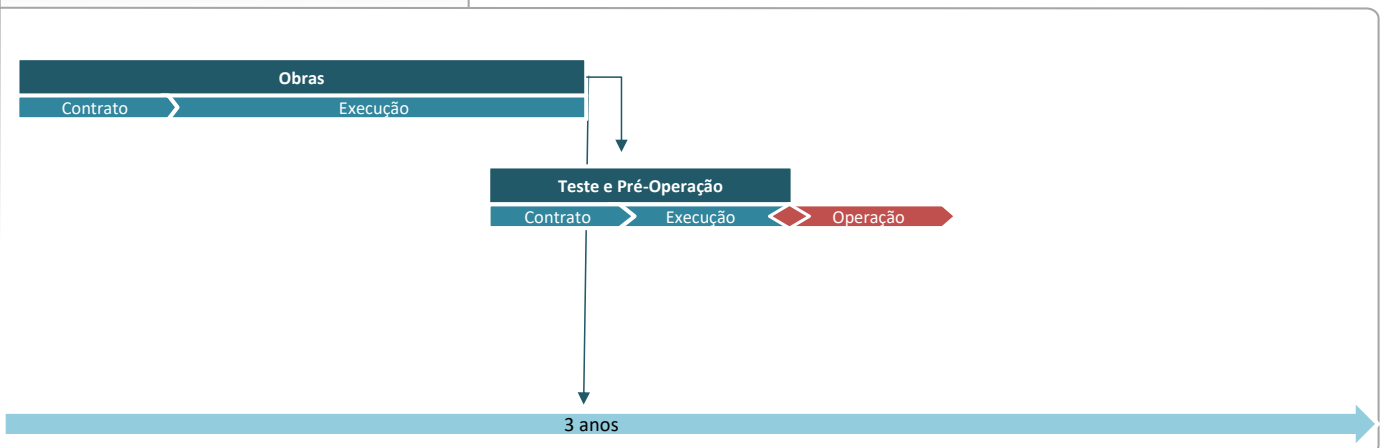

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>