


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE LARANJAL DO JARI

DADOS GERAIS

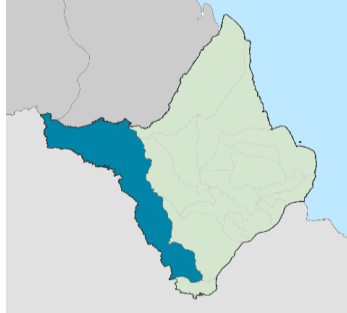

Código	AP-SO-SAA-005
Sedes atendidas	Laranjal do Jari
População abrangida (2035)	63.253 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Laranjal do Jari
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Jari
Bacia Hidrográfica	Jari

Descrição


Atualmente, o Sistema Isolado Laranjal do Jari é abastecido pelo Rio Jari. A água, que é captada por bombas em plataforma flutuante com uma vazão 125 L/s, segue para o tratamento através de uma adutora de água bruta. Após o tratamento convencional, a água é armazenada em reservatórios e disponibilizada para a rede de distribuição do município. O projeto consiste na implantação de uma nova estação de tratamento para o município, com capacidade de 36,0 L/s, e a duplicação de adutoras.

Finalidades Atendidas **Abastecimento urbano**

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 37,06 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	-

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

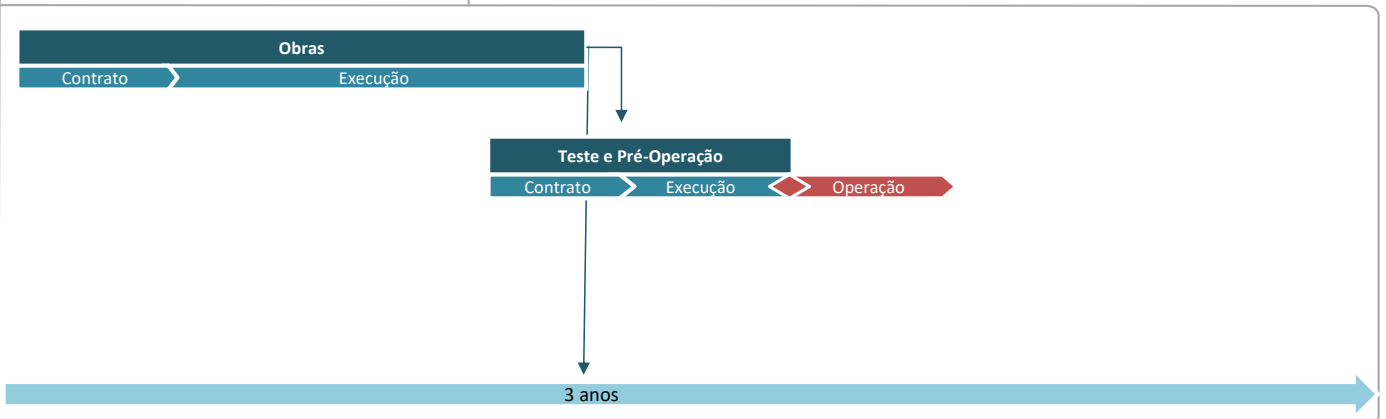

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto