


SISTEMA INTEGRADO - AMPLIAÇÃO DO SIAA PAULO AFONSO


DADOS GERAIS

	Código	BA-NE-SAA-013
	Sedes atendidas	Paulo Afonso e Santa Brígida
	População abrangida (2035)	149.856 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Paulo Afonso IV
	Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Paulo Afonso
	Bacia Hidrográfica	Rio São Francisco
Descrição	<p>O atual sistema integrado de Paulo Afonso faz uso de captação superficial na Barragem Paulo Afonso, localizada no Rio São Francisco. Possui uma ETA do tipo Convencional e reservatórios para a distribuição de água para Paulo Afonso e Santa Brígida.</p> <p>A intervenção se dá pela ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Paulo Afonso, compreendendo a ampliação de captação existente, 1,5 km de adutora de água bruta, ampliação de estação de tratamento existente, 6 estações elevatórias, 17,5 km de adutoras de água tratada, 4 reservatórios apoiados e 2 elevados, 177 km de rede de distribuição e 5.000 ligações prediais.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 86,41 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	EMBASA

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

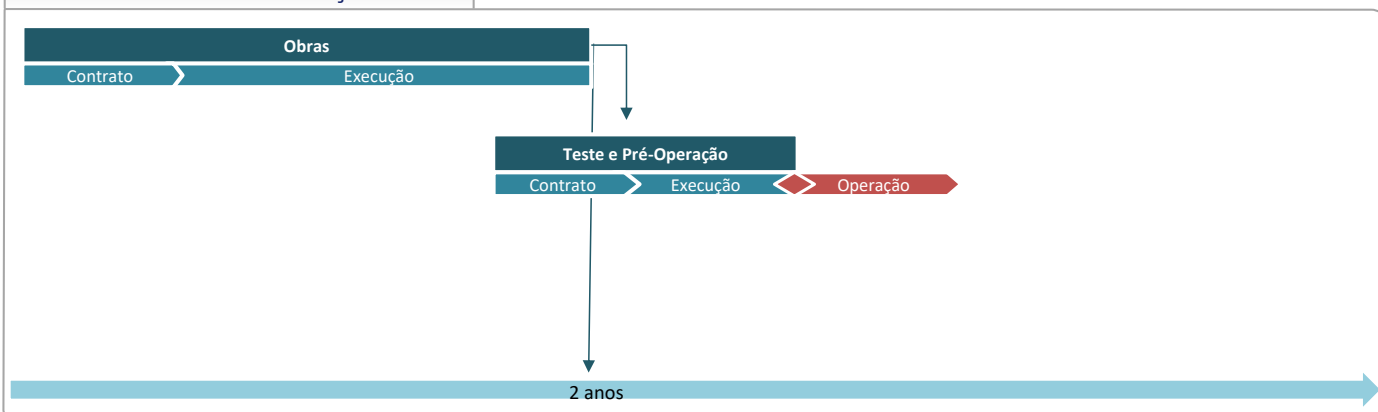

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto