


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE CASA NOVA


DADOS GERAIS

	Código	BA-NE-SAA-025
	Sedes atendidas	Casa Nova
	População abrangida (2035)	87.211 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Casa Nova
	Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Sobradinho
	Bacia Hidrográfica	São Francisco
Descrição	<p>O sistema isolado de Casa Nova faz uso da Barragem Sobradinho como fonte hídrica de abastecimento. Possui, ainda, para o tratamento, uma ETA do tipo convencional.</p> <p>A intervenção busca a ampliação de sistema de abastecimento de água com a troca de conjuntos elevatórios na captação, construção de uma ETA, melhoria no reservatório apoiado existente e execução de mais três novos reservatórios, sendo dois apoiados e um elevado.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,83 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Sistema Autônomo de Água Esgoto (SAAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

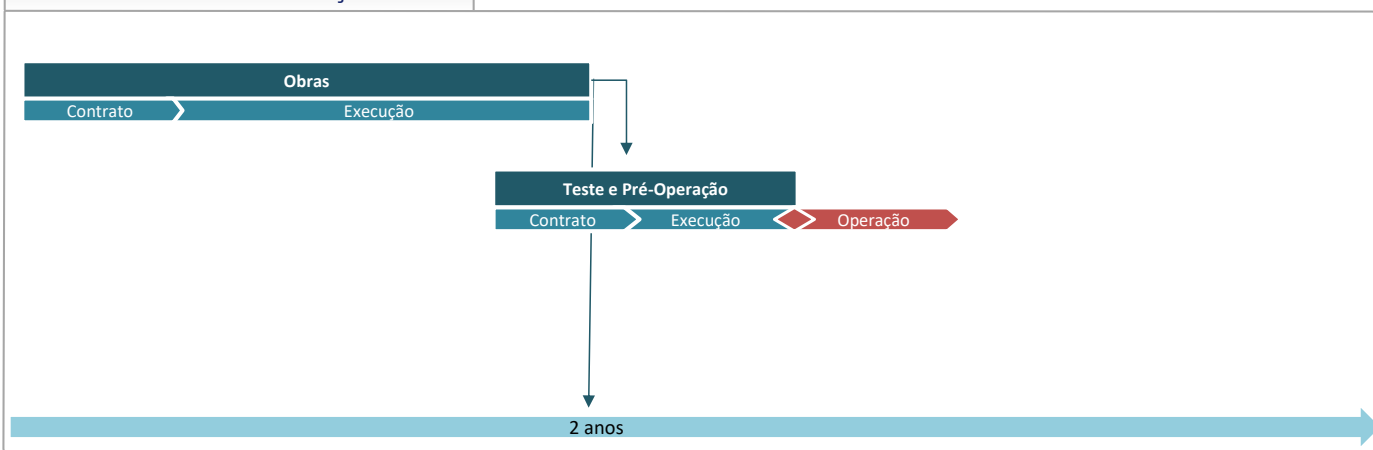

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto